非メタン炭化水素

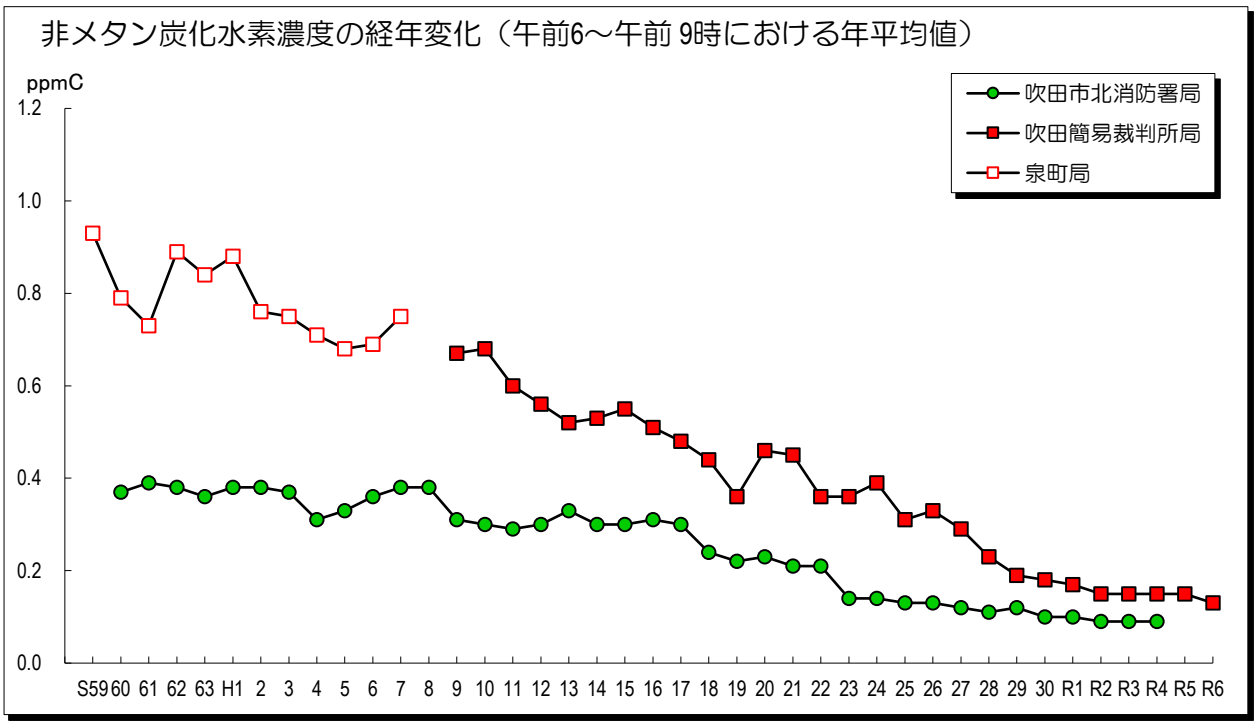
非メタン炭化水素濃度の経年変化（午前6～午前 9時における年平均値）
ppmC
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
吹田市北消防署局
吹田簡易裁判所局
泉町局
S59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

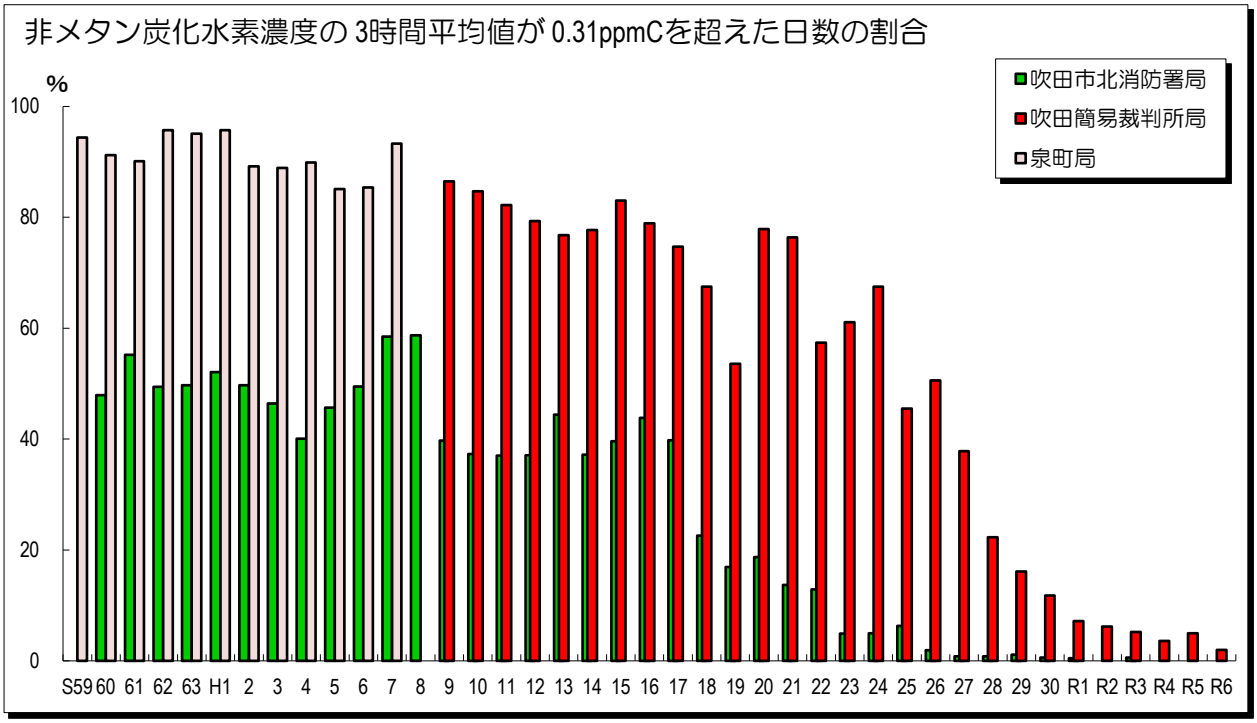
非メタン炭化水素濃度の 3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数の割合
%
100
80
60
40
20
0
吹田市北消防署局
吹田簡易裁判所局
泉町局
S59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6