


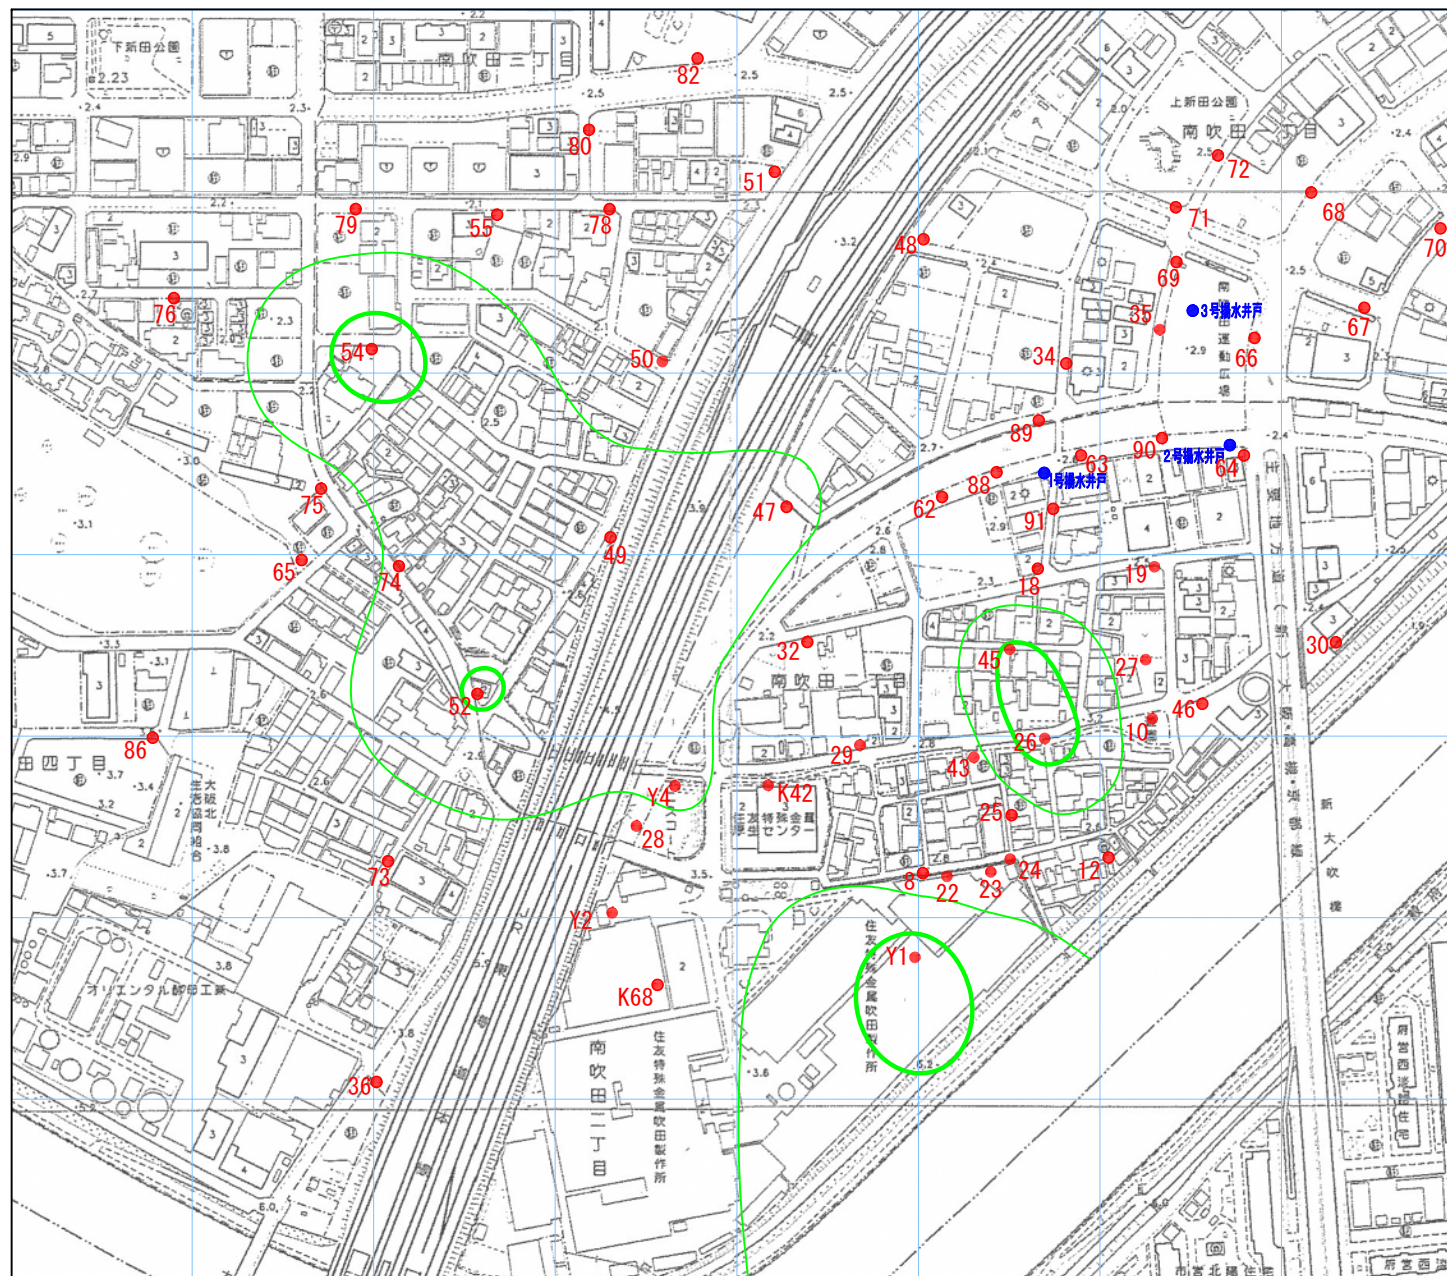

1,2-ジクロロエチレン
地下水濃度コンターライン

- 20mg/L
- 10mg/L
- 4mg/L (基準値 × 100)
- 2mg/L
- 1mg/L
- 0.4mg/L (基準値 × 10)
- 0.2mg/L
- 0.1mg/L
- 0.04mg/L (基準値)

0 100 200 500m

1,2-ジクロロエチレンによる地下水汚染分布図 (R8年5月現在)