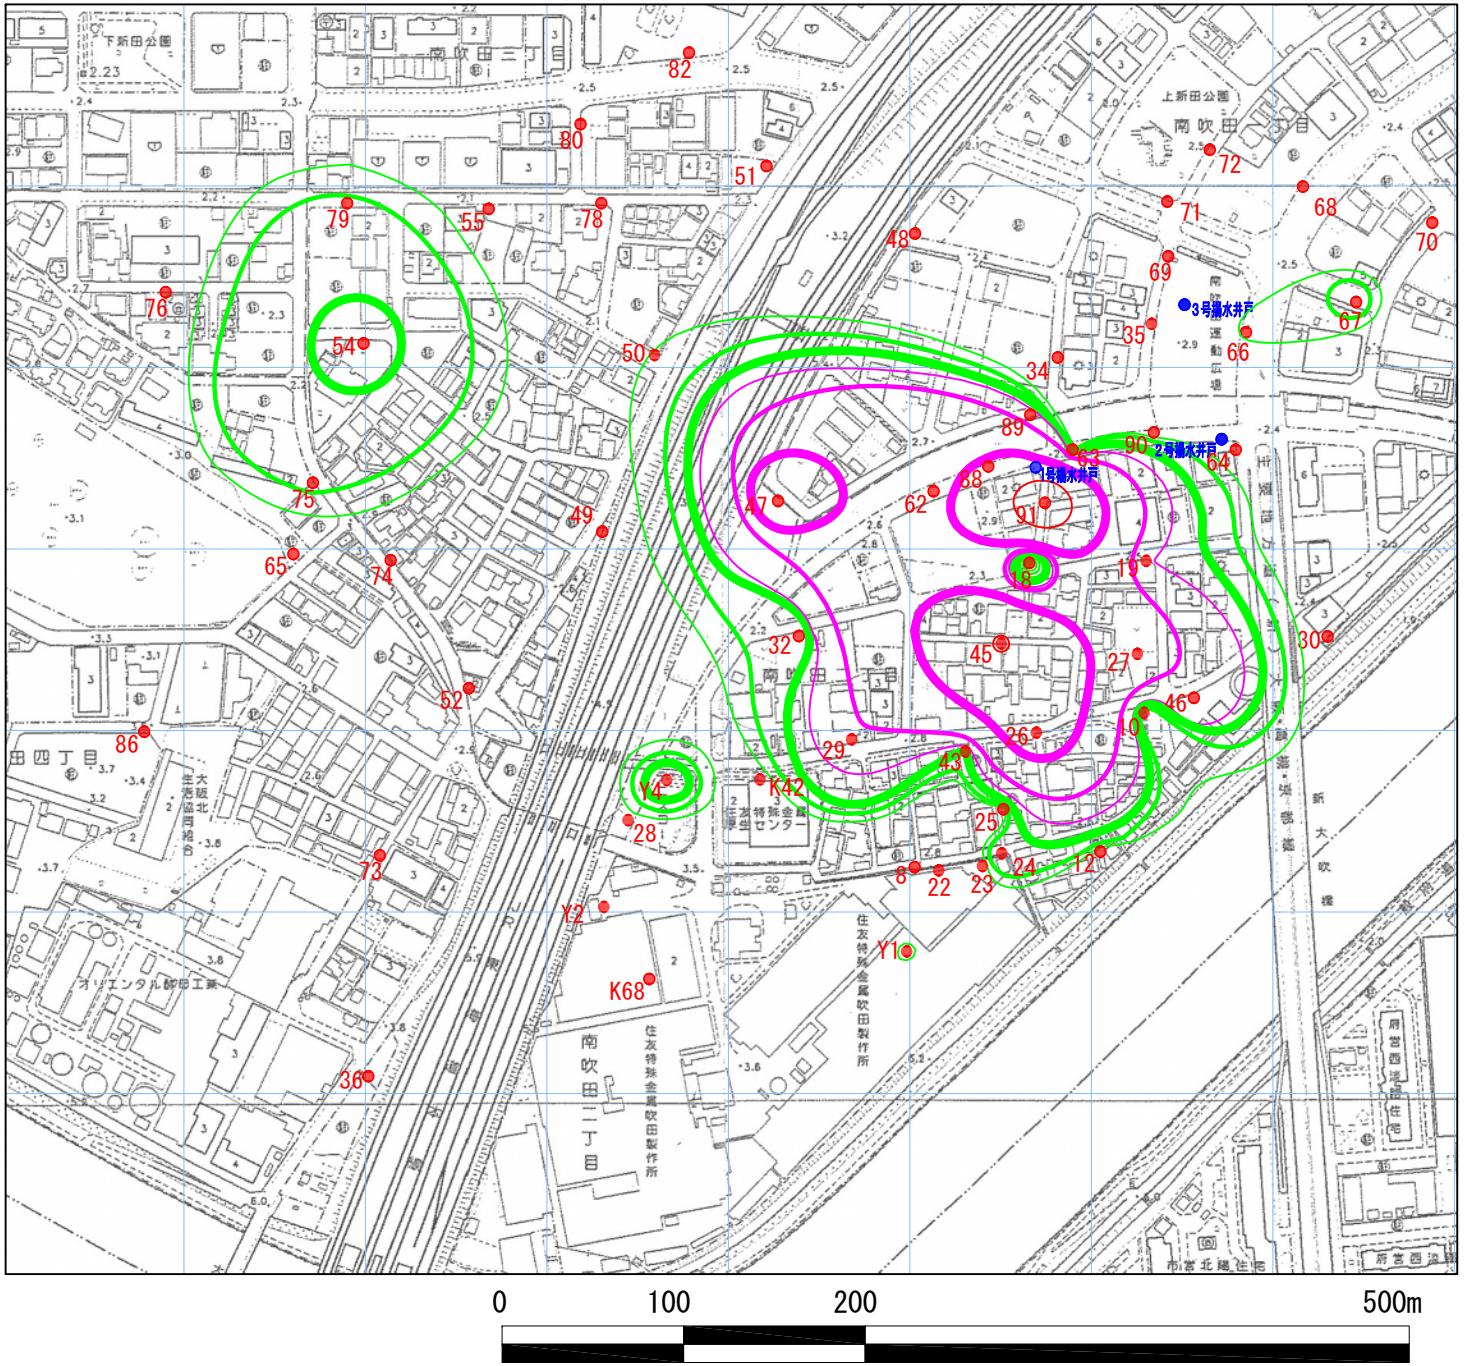

クロロエチレン
地下水濃度コンターライン

- 1mg/L
- 0.4mg/L
- 0.2mg/L（基準値×100）
- 0.1mg/L
- 0.04mg/L
- 0.02mg/L（基準値×10）
- 0.01mg/L
- 0.004mg/L
- 0.002mg/L（基準値）

クロロエチレンによる地下水汚染分布図（R8年5月現在）