


#### (4) ポンプ場の概要

##### ア 川園ポンプ場

###### ① 概要

住 所	吹田市南高浜町33番1号	供 用 開 始	昭和43年12月
排 除 方 式	合流式	敷 地 面 積	6,846m <sup>2</sup> (事業計画値)
処 理 区 域	川園処理分区	汚 水 処 理	川面水再生センターへ圧送。
		計 画 処 理 面 積	153ha
日最大汚水量	19,210m <sup>3</sup> /日	計 画 処 理 人 口	20,810人
時間最大汚水量	0.319m <sup>3</sup> /秒		
雨天時汚水量	0.660m <sup>3</sup> /秒		
雨天時最大下水量	14.810m <sup>3</sup> /秒	雨 水 放 流 先	安威川
運 転 監 視 体 制	南吹田水再生センター広域監視室から、24時間連続で運転監視。		

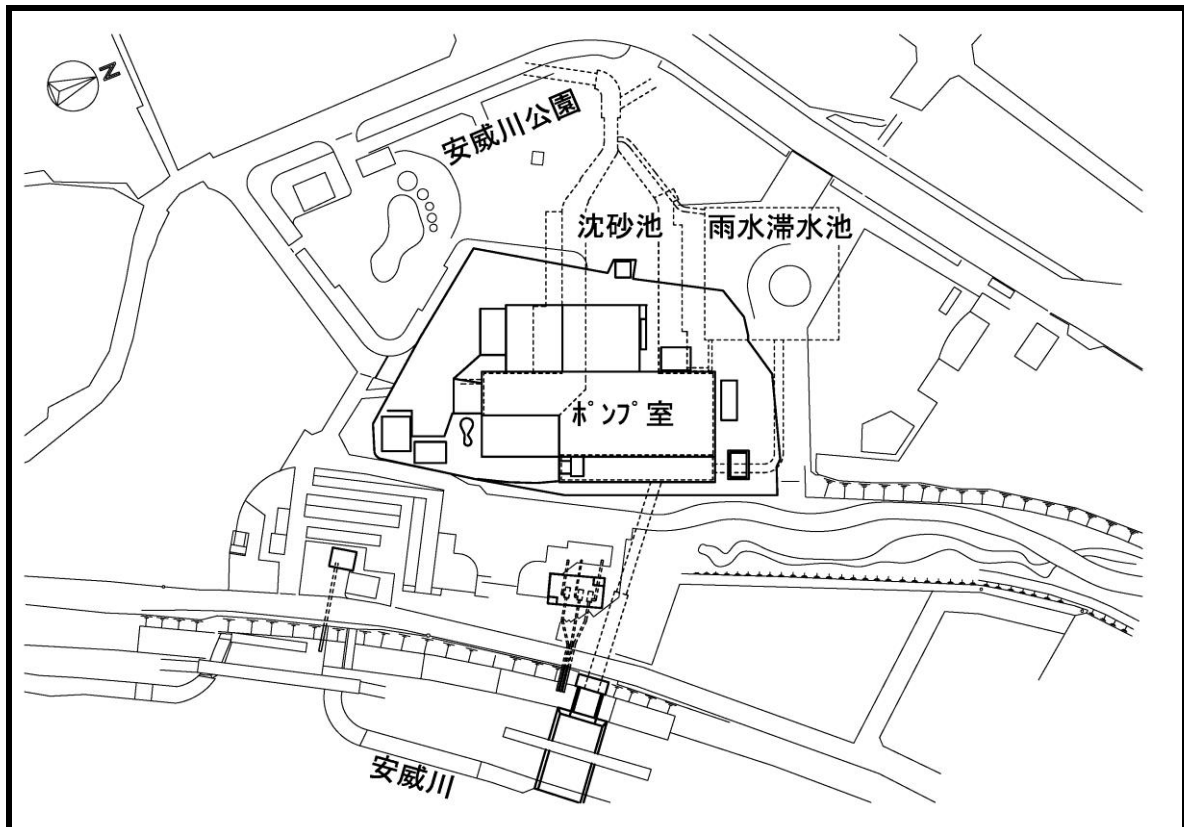

川園ポンプ場平面図