


吹田市立藤白台デイサービスセンター 室外機廻り (現状)



室外機必要スペース
正面 750mm以上、背面 500mm以上必要となります。
室外機正面の扉を取り外せるようにし、正面側の基礎が高い
為、作業台を納入するなどメンテナンススペース対策をお願い
します。

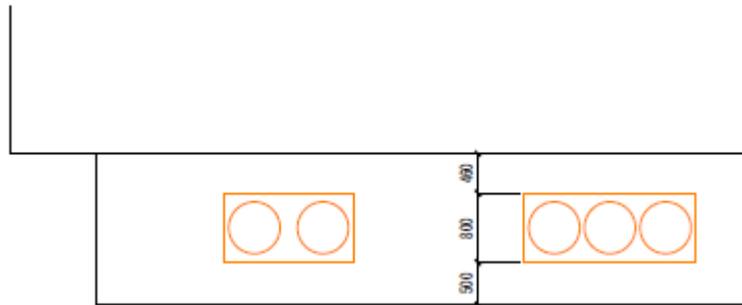