


試 料 名 称		泉浄水所 管末水	片山浄水所 管末水	佐井寺配水場 管末水	千里山配水場 管末水	津雲配水場 管末水	蓮間配水場 管末水	山田配水場 管末水	万博調圧場 管末水	千里浄水池 管末水
採 水 日 時		R3 7.14 10:15	R3 7.14 9:30	R3 7.14 9:55	R3 7.1 10:00	R3 7.1 10:50	R3 7.1 9:50	R3 7.1 11:10	R3 7.1 10:20	R3 7.1 10:20
水温	度	28.0	25.9	25.8	24.7	24.5	25.5	25.1	24.6	24.8
一般細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及其化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ひ素及其化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.74	0.56	0.59	0.92	0.95	0.88	1.02	1.08	1.10
フッ素及其化合物	mg/L	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11
ホウ素及其化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.003	0.003	0.002
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.004	0.003	0.004	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005
臭素酸	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.004	0.003
総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.010	0.013	0.020	0.021	0.024	0.017	0.015	0.012
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.004	0.005	0.007	0.007	0.008	0.006	0.005	0.004
ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及其化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及其化合物	mg/L	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.03	0.03	0.02
鉄及其化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及其化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.9	16.1	9.5	13.3	13.1	16.0	13.1	13.3	13.9
マンガン及其化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001
塩化物イオン	mg/L	10.0	9.9	10.6	14.6	14.6	15.0	14.9	15.5	15.2
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	39	44	38	42	41	43	42	43	44
蒸発残留物	mg/L	85	106	73	98	97	111	104	107	116
陰イオン界面活性剤	mg/L	-	<0.02	<0.02	-	-	-	-	-	-
ジオオキシム	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	-	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/L	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC））	mg/L	0.6	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9
pH値	-	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素（遊離）	mg/L	0.43	0.55	0.70	0.56	0.44	0.59	0.63	0.71	0.78
判 定		適	適	適	適	適	適	適	適	適

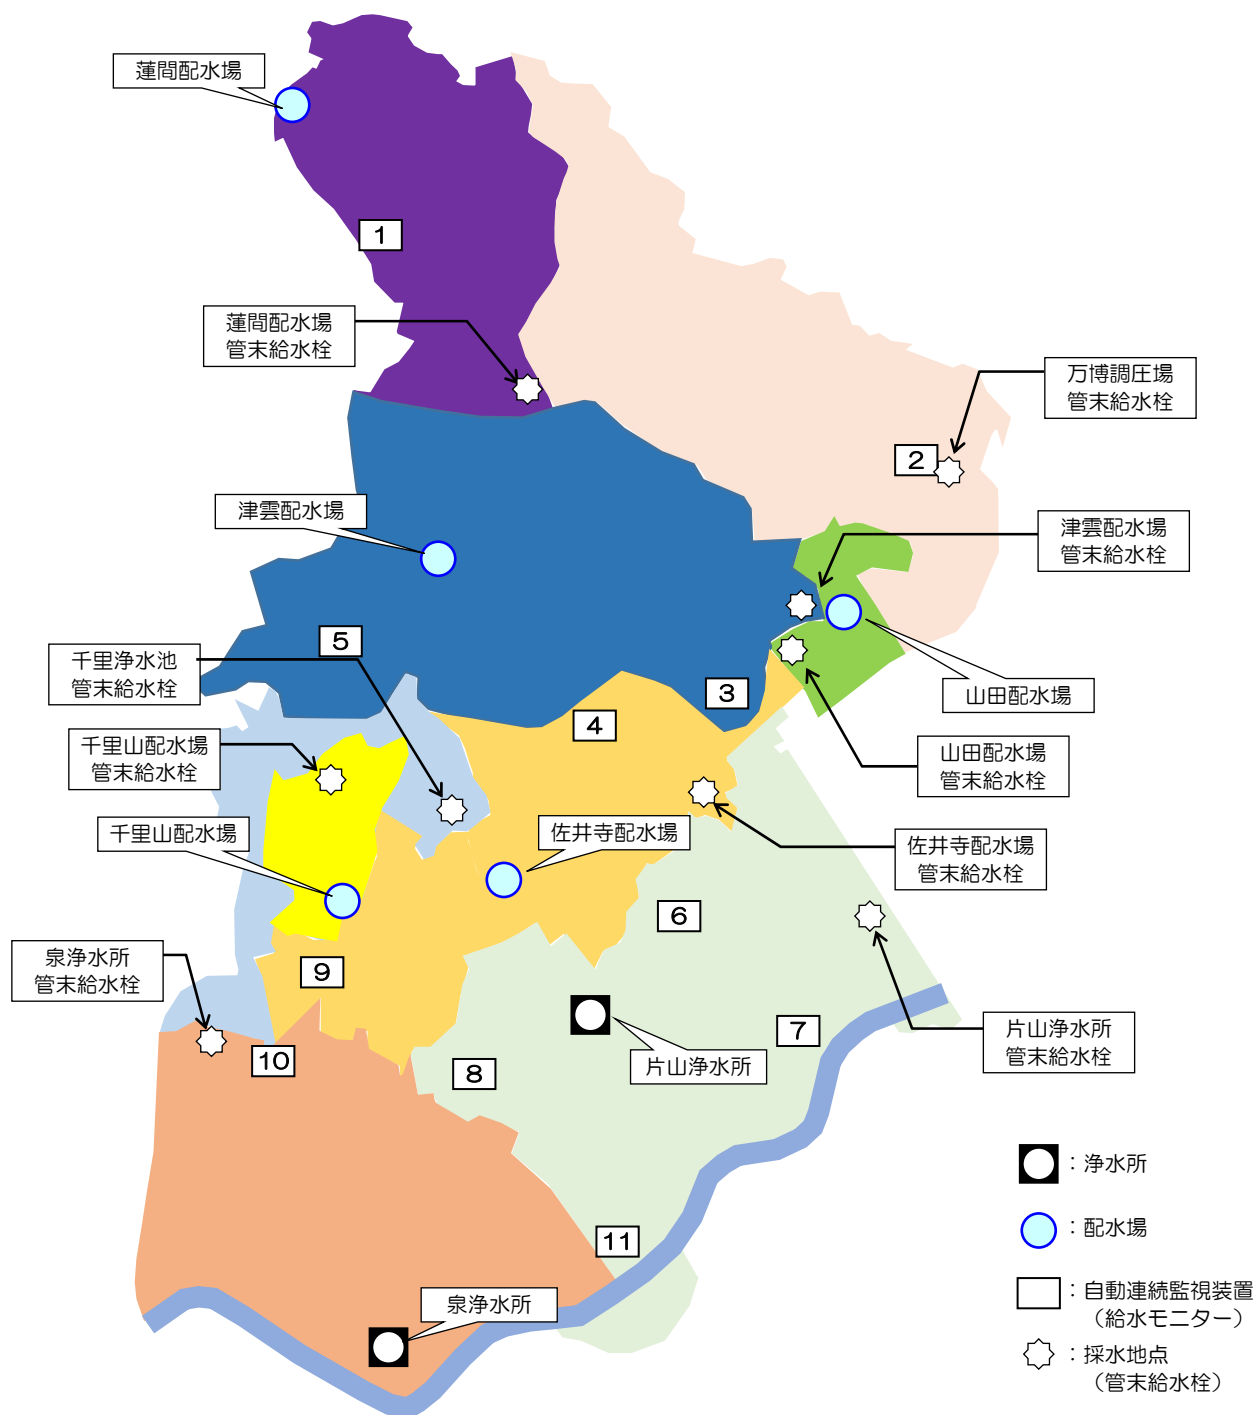

- | | |
|----------------|------------|
| 1 樫の木給水モニター | 泉浄水所配水区域 |
| 2 新芦屋給水モニター | 片山浄水所配水区域 |
| 3 山田西給水モニター | 佐井寺配水場配水区域 |
| 4 佐竹台給水モニター | 千里山配水場配水区域 |
| 5 桃山台小学校給水モニター | 津雲配水場配水区域 |
| 6 住友公園給水モニター | 蓮間配水場配水区域 |
| 7 東小学校給水モニター | 山田配水場配水区域 |
| 8 山手小学校給水モニター | 万博調圧場配水区域 |
| 9 千三給水モニター | 千里浄水池配水区域 |
| 10 祝町公園給水モニター | |
| 11 高浜給水モニター | |

図1 吹田市内水系区域及び配水場・管末給水栓（採水地点）
自動連続監視装置（給水モニター）
位置図