


試料名称	泉净水所 管末水	片山净水所 管末水	佐井寺配水場 管末水	千里山配水場 管末水	津雲配水場 管末水	蓮間配水場 管末水	山田配水場 管末水	万博調圧場 管末水	千里净水池 管末水	
採水日時	R3 9.1 10:15	R3 9.1 10:35	R3 9.1 10:00	R3 9.15 9:40	R3 9.15 9:45	R3 9.15 10:30	R3 9.15 9:30	R3 9.15 10:05	R3 9.15 9:30	
水温	度	29.7	27.3	28.0	26.4	25.1	27.0	26.0	24.0	25.5
一般細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ひ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	0.53	0.55	0.56	0.58	0.48	0.58	0.57	0.56
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.14	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.003	0.003	0.006	0.004	0.007	0.009	0.004	0.003	0.003
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005
臭素酸	mg/L	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.003	0.003
総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.015	0.017	0.013	0.021	0.023	0.016	0.011	0.014
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.005	0.006	0.005	0.007	0.008	0.005	0.004	0.005
ブromホルム	mg/L	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
銅及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	0.04	<0.1	0.04	0.03	<0.1	0.01	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	14.1	18.0	11.6	11.0	10.7	13.4	10.5	10.3	10.7
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
塩化物イオン	mg/L	12.0	11.0	12.8	11.8	11.7	12.1	11.9	11.7	12.1
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	42	46	41	39	38	39	38	39	39
蒸発残留物	mg/L	99	128	101	88	86	101	94	92	99
陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC））	mg/L	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6
pH値	-	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素（遊離）	mg/L	0.53	0.52	0.53	0.67	0.63	0.62	0.81	0.84	0.82
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適

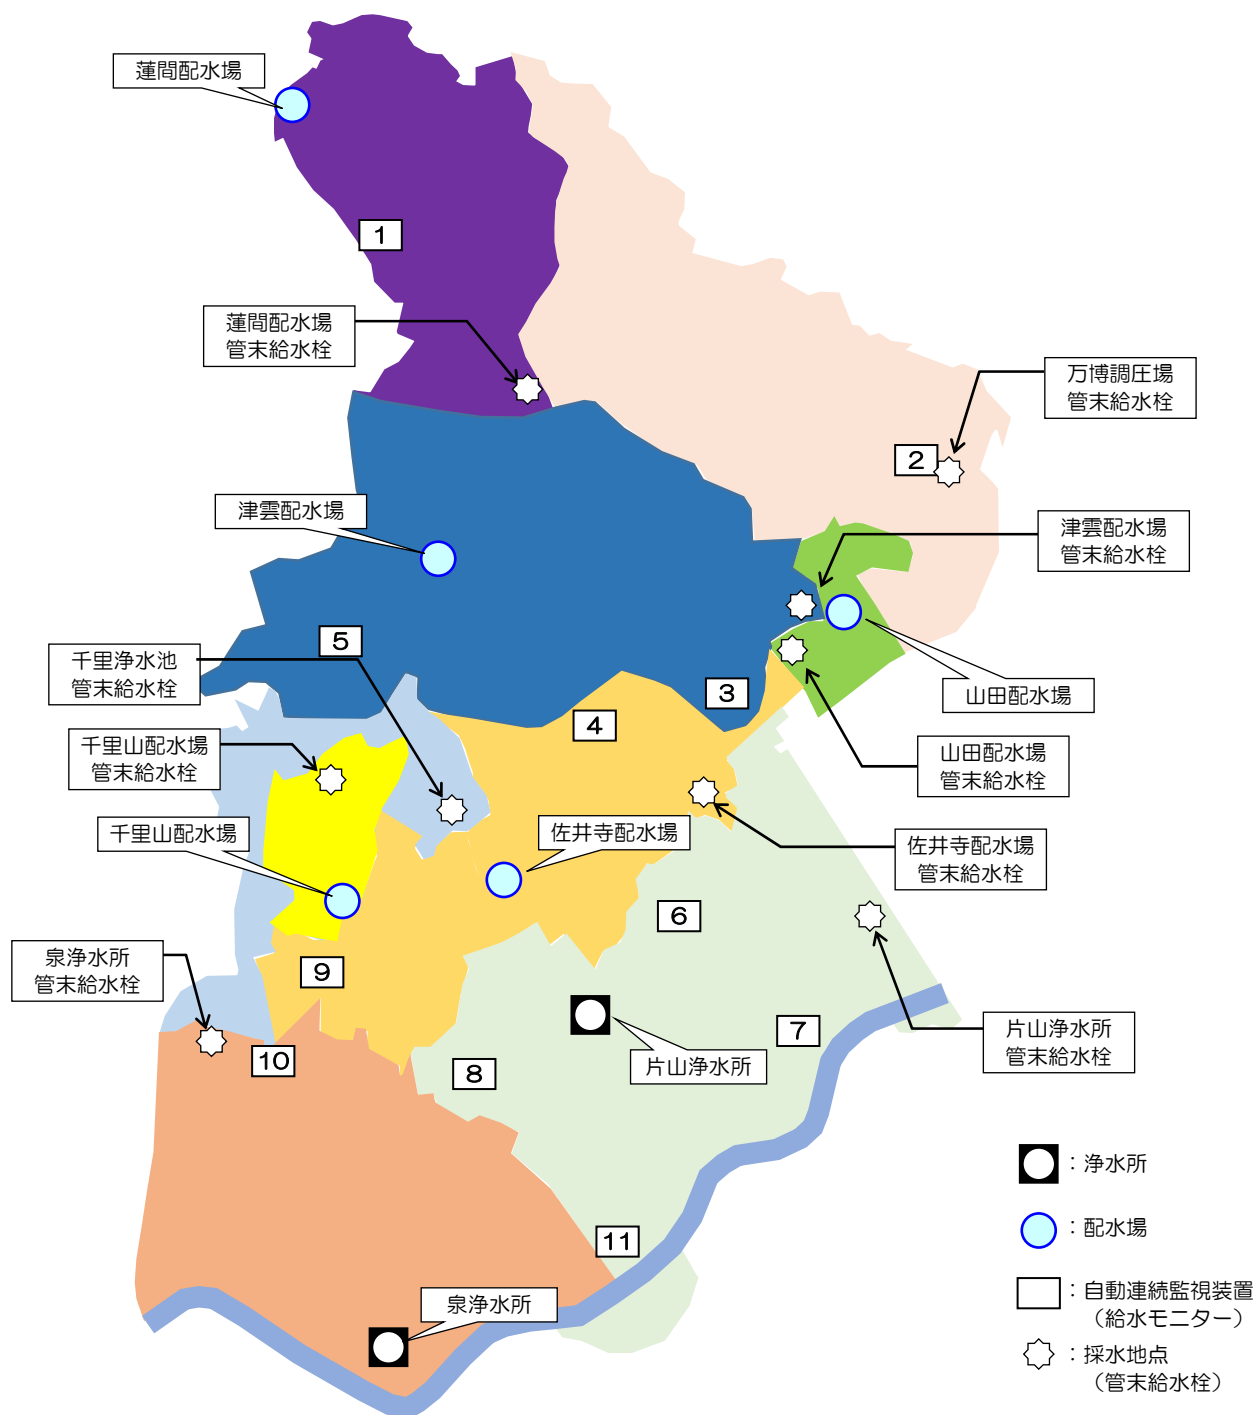

- | | |
|----------------|------------|
| 1 樫の木給水モニター | 泉浄水所配水区域 |
| 2 新芦屋給水モニター | 片山浄水所配水区域 |
| 3 山田西給水モニター | 佐井寺配水場配水区域 |
| 4 佐竹台給水モニター | 千里山配水場配水区域 |
| 5 桃山台小学校給水モニター | 津雲配水場配水区域 |
| 6 住友公園給水モニター | 蓮間配水場配水区域 |
| 7 東小学校給水モニター | 山田配水場配水区域 |
| 8 山手小学校給水モニター | 万博調圧場配水区域 |
| 9 千三給水モニター | 千里浄水池配水区域 |
| 10 祝町公園給水モニター | |
| 11 高浜給水モニター | |

図1 吹田市内水系区域及び配水場・管末給水栓（採水地点）
自動連続監視装置（給水モニター）
位置図