


試料名称		泉浄水所 管末水	片山浄水所 管末水	佐井寺配水場 管末水	千里山配水場 管末水	津雲配水場 管末水	蓮間配水場 管末水	山田配水場 管末水	万博調圧場 管末水	千里浄水池 管末水	
採水日時		R3 11.11 10:10	R3 11.11 10:50	R3 11.11 10:25	R3 11.17 9:35	R3 11.17 10:15	R3 11.17 10:55	R3 11.17 9:40	R3 11.17 10:40	R3 11.17 10:15	
水温		度	19.6	20.3	15.3	17.2	14.3	18.5	17.3	16.7	15.9
一般細菌		CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		MPN/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ひ素及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	1.18	0.80	1.16	1.13	1.15	1.06	1.16	1.13	1.16
フッ素及びその化合物		mg/L	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物		mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		mg/L	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06
クロロ酢酸		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロホルム		mg/L	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001
ジクロロ酢酸		mg/L	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブromクロロメタン		mg/L	0.004	0.003	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004
臭素酸		mg/L	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.003	0.003
総トリハロメタン		mg/L	0.009	0.007	0.013	0.012	0.015	0.013	0.012	0.009	0.008
トリクロロ酢酸		mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブromジクロロメタン		mg/L	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002
ブromホルム		mg/L	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド		mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物		mg/L	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物		mg/L	18.6	18.4	15.7	14.6	14.8	15.9	14.6	14.2	14.5
マンガン及びその化合物		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン		mg/L	18.5	13.9	18.2	16.8	17.2	17.2	17.1	16.7	17.1
カルシウム・マグネシウム等（硬度）		mg/L	48	49	45	46	46	46	46	46	46
蒸発残留物		mg/L	97	119	89	105	105	107	105	106	104
陰イオン界面活性剤		mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
シェオスミン		mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール		mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤		mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類		mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC））		mg/L	0.6	0.4	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
pH値		-	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2
味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度		度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素（遊離）		mg/L	0.59	0.50	0.58	0.52	0.48	0.59	0.60	0.68	0.75
判定			適	適	適	適	適	適	適	適	適

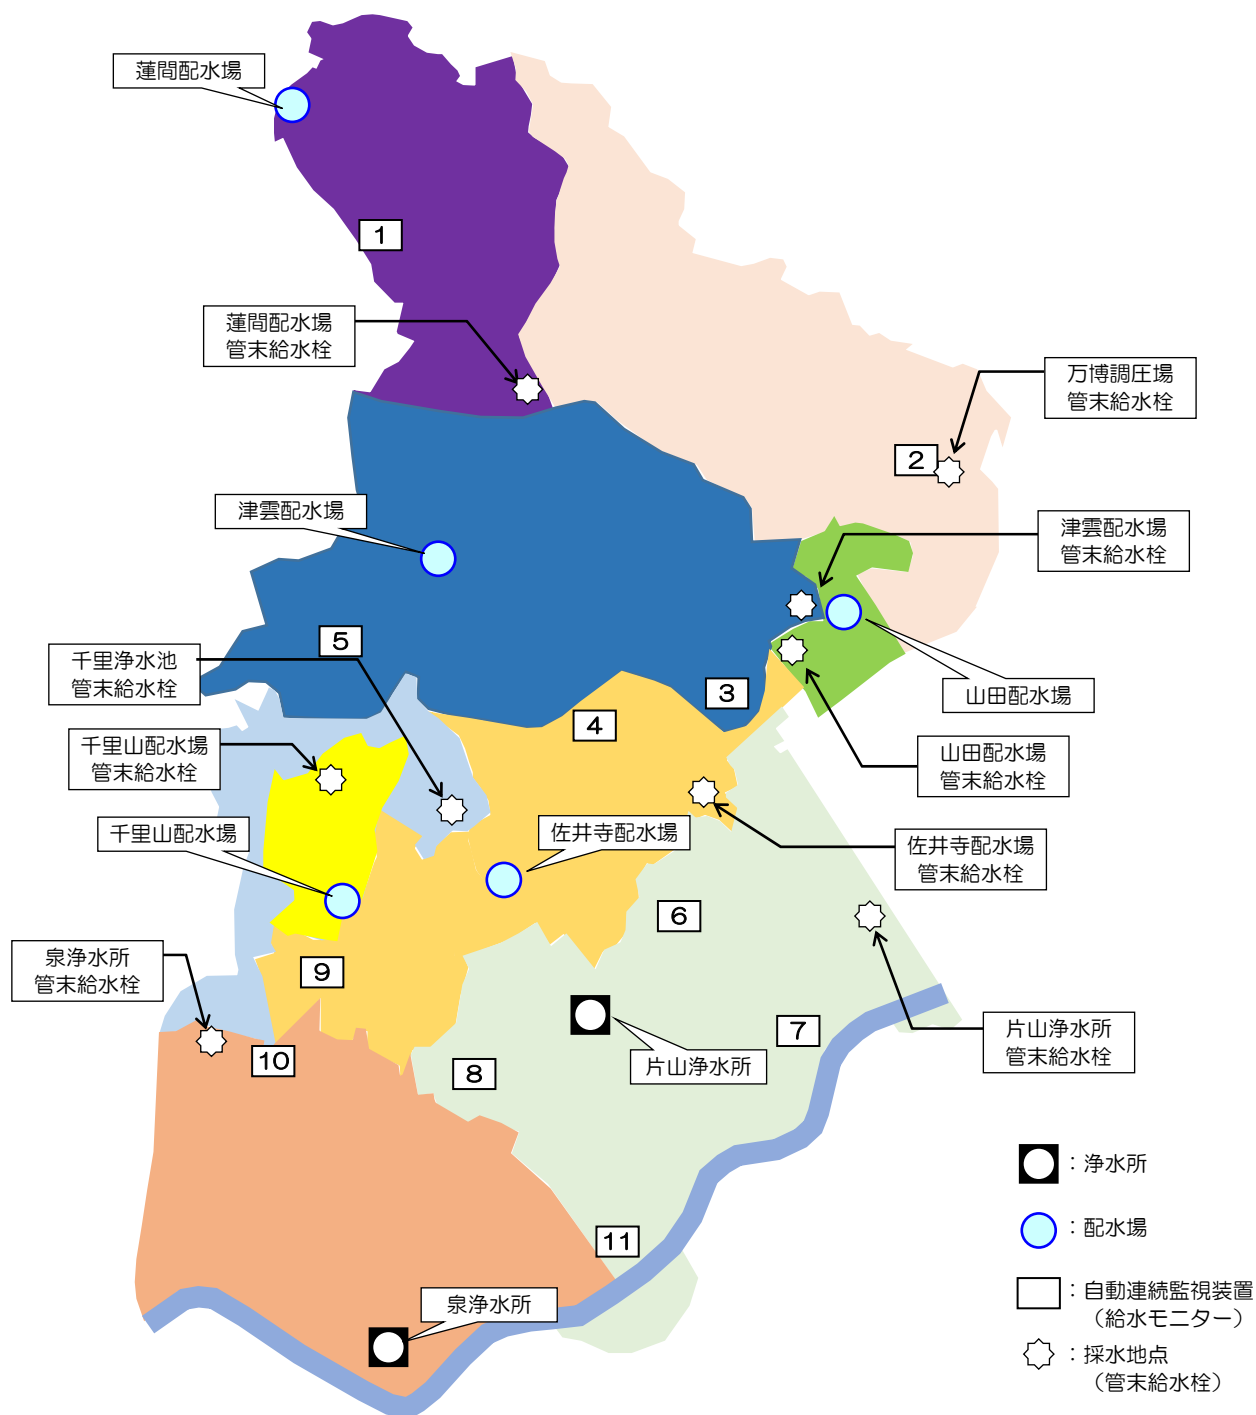

- | | |
|----------------|------------|
| 1 樫の木給水モニター | 泉浄水所配水区域 |
| 2 新芦屋給水モニター | 片山浄水所配水区域 |
| 3 山田西給水モニター | 佐井寺配水場配水区域 |
| 4 佐竹台給水モニター | 千里山配水場配水区域 |
| 5 桃山台小学校給水モニター | 津雲配水場配水区域 |
| 6 住友公園給水モニター | 蓮間配水場配水区域 |
| 7 東小学校給水モニター | 山田配水場配水区域 |
| 8 山手小学校給水モニター | 万博調圧場配水区域 |
| 9 千三給水モニター | 千里浄水池配水区域 |
| 10 祝町公園給水モニター | |
| 11 高浜給水モニター | |

図1 吹田市内水系区域及び配水場・管末給水栓（採水地点）
自動連続監視装置（給水モニター）
位置図