


試 料 名 称		泉净水所	片山净水所	佐井寺配水場	千里山配水場	津雲配水場	蓮間低区	山田配水場	万博調圧場	千里净水池	蓮間高区
採 水 日 時		R4 8.24 10:20	R4 8.24 10:00	R4 8.24 9:30	R4 8.17 10:15	R4 8.17 10:05	R4 8.17 9:50	R4 8.17 10:40	R4 8.17 9:40	R4 8.17 10:30	R4 8.17 9:30
水温	度	30.4	27.3	26.9	30.0	28.4	30.3	30.0	29.2	29.5	30.3
一般細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ひ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化水素イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.37	0.48	0.44	0.88	0.86	0.88	0.86	0.86	0.91	0.79
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
ボウ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.06	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.003	0.003	0.006	0.006	0.010	0.007	0.009	0.008	0.005	0.015
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.009	0.014	0.007	0.010	0.008	0.006	0.009
臭素酸	mg/L	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.009	0.015	0.026	0.040	0.023	0.032	0.027	0.018	0.038
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.003	0.005	0.009	0.013	0.008	0.011	0.009	0.006	0.013
ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.05	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.9	15.7	12.4	15.4	15.9	15.8	16.3	15.8	15.2	17.3
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	11.1	11.0	12.2	15.2	15.9	15.3	15.8	15.1	14.9	15.6
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	42	45	36	40	41	41	41	40	40	41
蒸発残留物	mg/L	87	123	91	102	102	105	107	101	97	105
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物（全有機炭素（TOC））	mg/L	0.6	0.4	0.6	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8
pH値	-	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素（遊離）	mg/L	0.49	0.42	0.49	0.42	0.15	0.48	0.38	0.53	0.59	0.32
判 定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

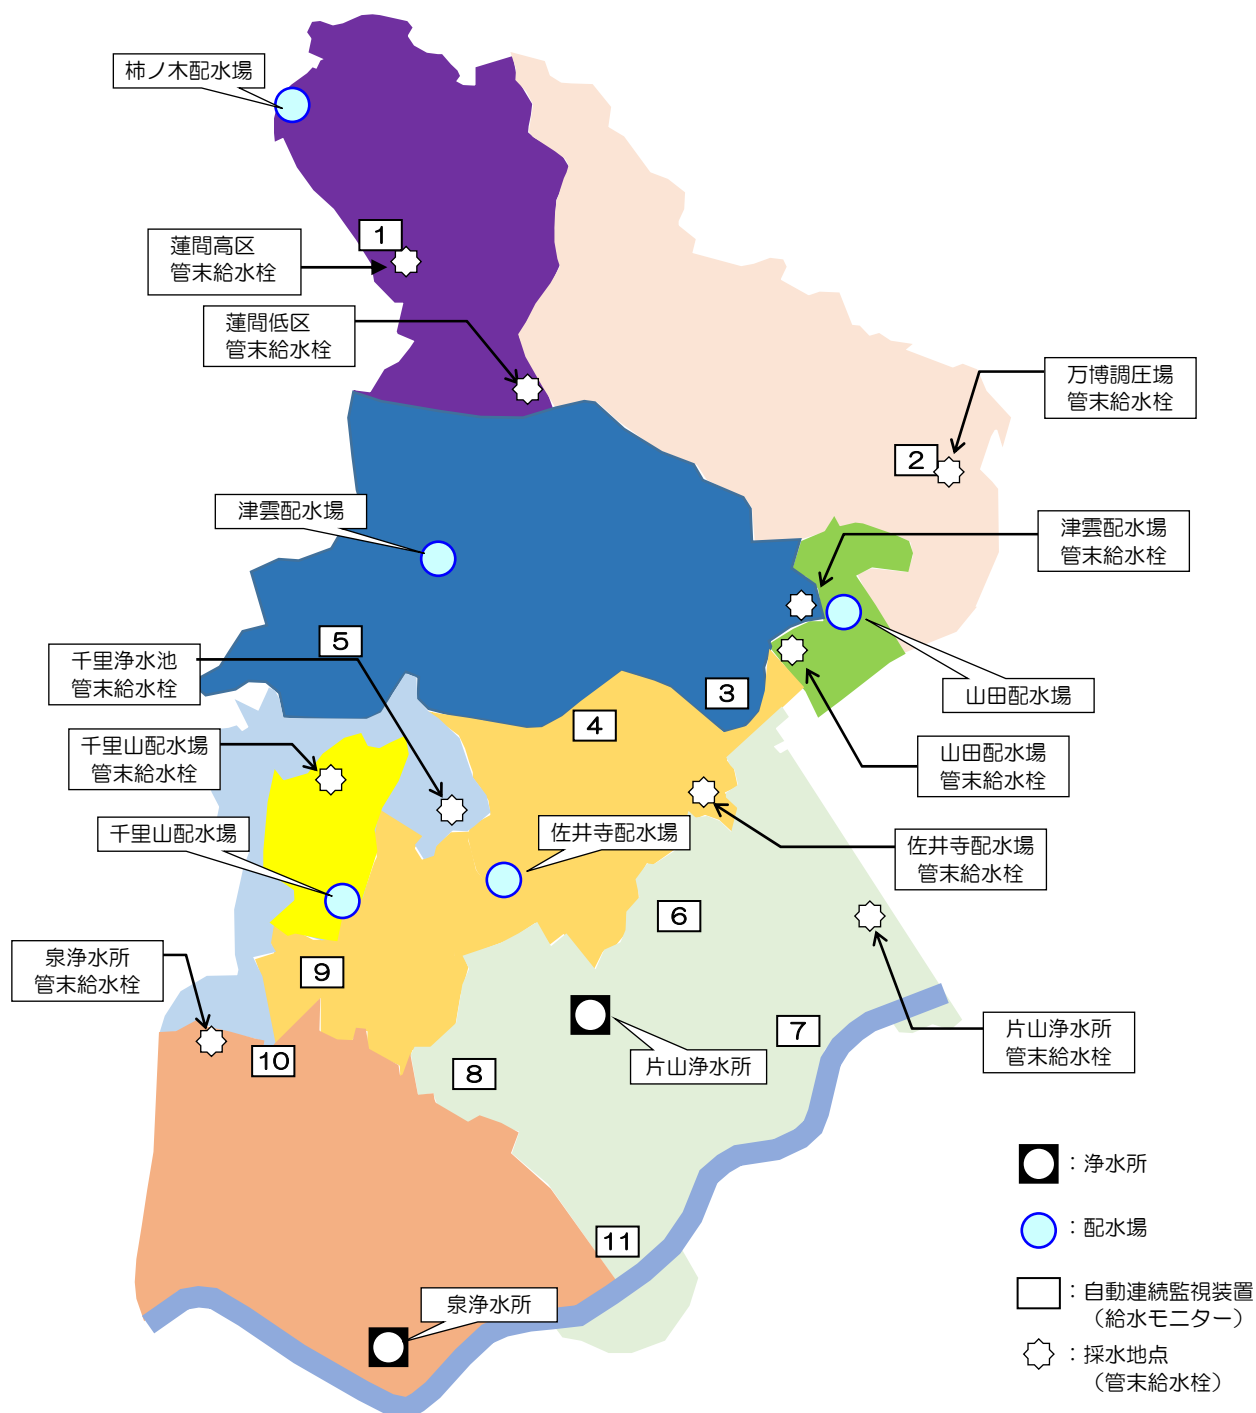

- | | |
|----------------|------------|
| 1 樫の木給水モニター | 泉浄水所配水区域 |
| 2 新芦屋給水モニター | 片山浄水所配水区域 |
| 3 山田西給水モニター | 佐井寺配水場配水区域 |
| 4 佐竹台給水モニター | 千里山配水場配水区域 |
| 5 桃山台小学校給水モニター | 津雲配水場配水区域 |
| 6 住友公園給水モニター | 蓮間配水区域 |
| 7 東小学校給水モニター | 山田配水場配水区域 |
| 8 山手小学校給水モニター | 万博調圧場配水区域 |
| 9 千三給水モニター | 千里浄水池配水区域 |
| 10 祝町公園給水モニター | |
| 11 高浜給水モニター | |

図1 吹田市内水系区域及び配水場・管末給水栓（採水地点）
自動連続監視装置（給水モニター）
位置図