


試料名称			泉净水所 管末水	片山净水所 管末水	佐井寺配水場 管末水	千里山配水場 管末水	津雲配水場 管末水	蓮間低区 管末水	山田配水場 管末水	万博調圧場 管末水	千里浄水池 管末水	蓮間高区 管末水
採水日時			R6.6.5.10:10	R6.6.5.10:00	R6.6.5.9:30	R6.6.12.10:00	R6.6.12.10:35	R6.6.12.11:15	R6.6.12.9:40	R6.6.12.10:50	R6.6.12.10:25	R6.6.12.10:45
水温			23.5	22.0	21.2	23.5	24.6	24.8	23.4	23.6	23.1	25.0
水質基準項目	一般細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ひ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.56	0.60	0.60	0.64	0.63	0.65	0.62	0.66	0.67	0.68
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.06	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09
	ボク素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	0.07	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
	臭素酸	mg/L	0.003	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.010	0.013	0.013	0.016	0.014	0.013	0.013	0.013	0.014
	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.7	12.3	10.4	11.9	11.9	11.7	11.9	11.7	11.6	11.6
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	mg/L	11.6	12.7	13.1	14.9	14.8	14.4	14.7	14.3	14.3	14.7
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	39	42	38	40	40	40	40	40	40	40
	蒸発残留物	mg/L	76	96	82	93	95	92	95	96	98	99
	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物（全有機炭素（TOC））	mg/L	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9
	pH値	-	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン及びその化合物	mg/L	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸（2-エチルヘキシル）	mg/L	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	ジクロロアセトトリル	mg/L	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	残留塩素（遊離）	mg/L	0.44	0.38	0.42	0.41	0.31	0.43	0.41	0.45	0.53	0.37
	遊離炭酸	mg/L	2.6	2.6	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	2.2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチルセブチルエーテル（MTBE）	mg/L	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物質（KMnO ₄ 消費量）	mg/L	0.8	0.9	1.0	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1
	臭気強度(TON)	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	腐食性（ランゲリア指数）	-	-1.42	-1.44	-1.64	-1.45	-1.54	-1.53	-1.46	-1.55	-1.46	-1.54
従属栄養細菌	CFU/1mL	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
判定			適	適	適	適	適	適	適	適	適	
備考												
1）水質検査の項目及び地点、頻度は収田市水道部「令和6年度（2024年度）水質検査計画」に基づいて実施します。「令和6年度（2024年度）水質検査計画」は本市HPをご覧ください。												
2）下記項目については、「水質基準項目」及び「水質管理目標設定項目」に設定されているため、「水質基準項目」にて検査結果を記述します。												
「カルシウム・マグネシウム等（硬度）」、「マンガン及びその化合物」、「蒸発残留物」、「濁度」、「pH値」、「アルミニウム及びその化合物」												

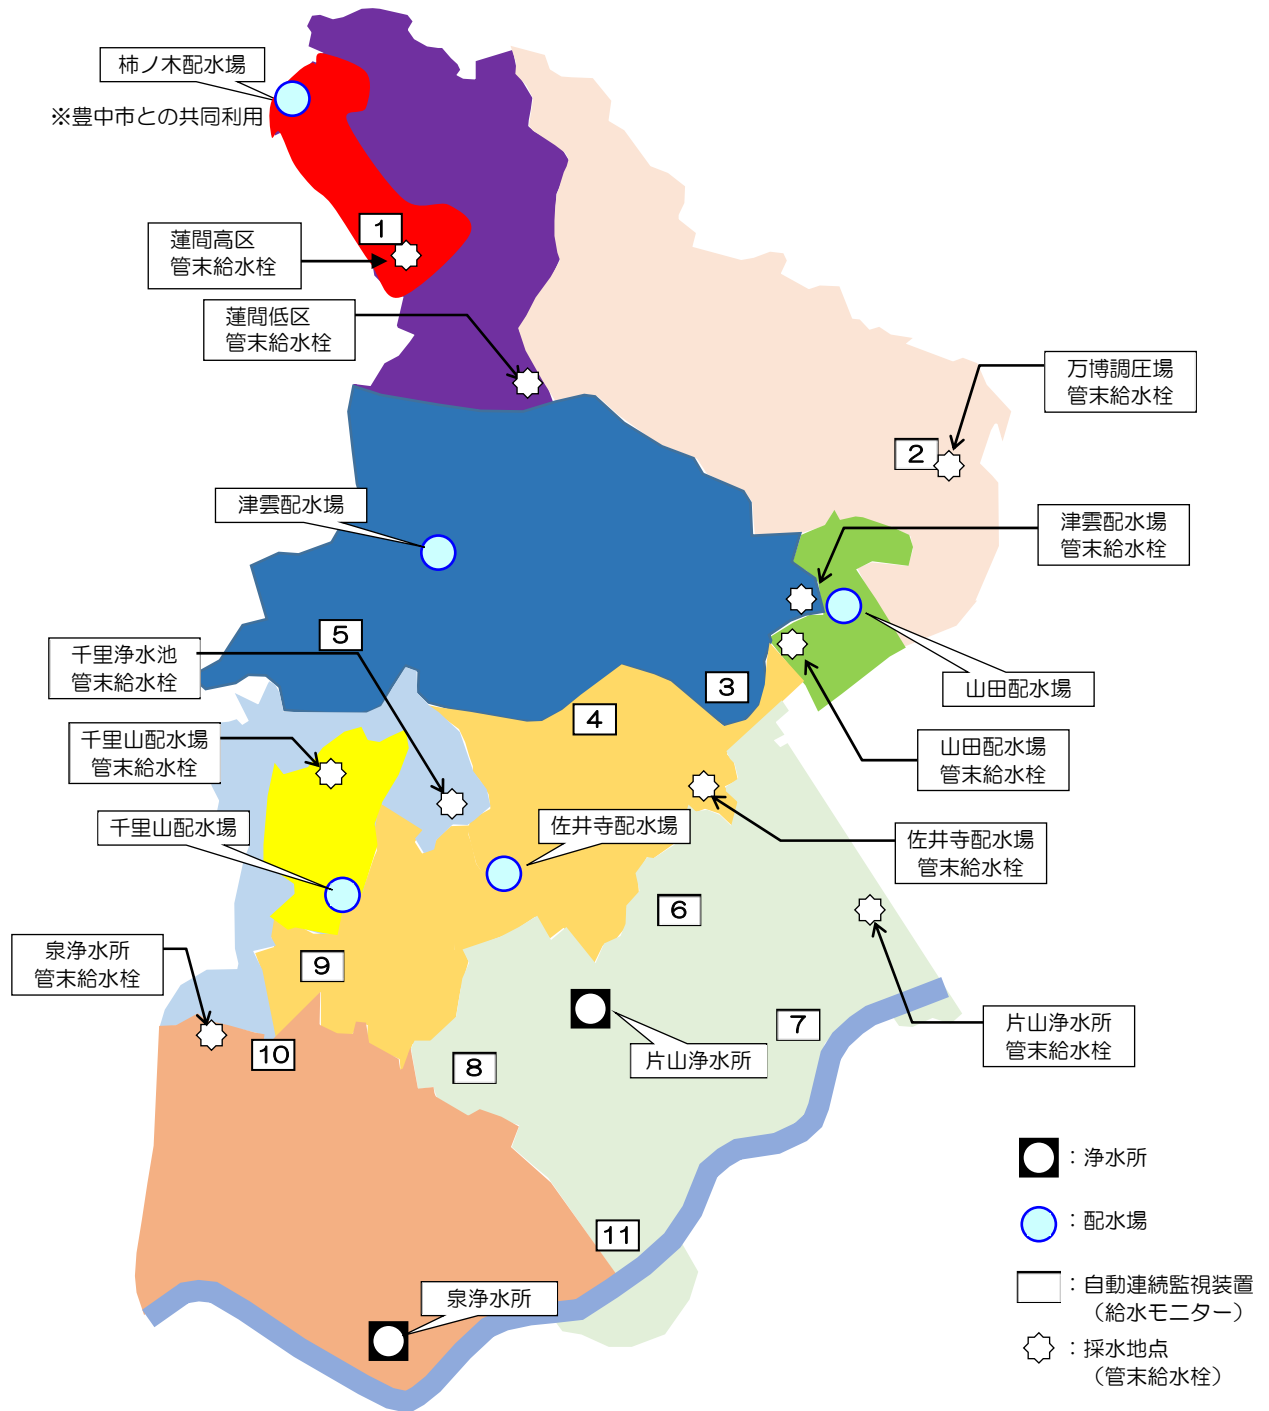

- | | |
|----------------|------------|
| 1 榎の木給水モニター | 泉浄水所配水区域 |
| 2 新芦屋給水モニター | 片山浄水所配水区域 |
| 3 山田西給水モニター | 佐井寺配水場配水区域 |
| 4 佐竹台給水モニター | 千里山配水場配水区域 |
| 5 桃山台小学校給水モニター | 津雲配水場配水区域 |
| 6 住友公園給水モニター | 蓮間低区 |
| 7 東小学校給水モニター | 山田配水場配水区域 |
| 8 山手小学校給水モニター | 万博調圧場配水区域 |
| 9 千三給水モニター | 千里浄水池配水区域 |
| 10 祝町公園給水モニター | 蓮間高区 |
| 11 高浜給水モニター | |

図 吹田市内水系区域及び配水場・
管末給水栓（採水地点）
自動連続監視装置（給水モニター）
位置図