

備考

- 1) 水質検査の項目及び地点、頻度は吹田市水道部「令和7年度(2025年度)水質検査計画」に基づいて実施します。「令和7年度(2025年度)水質検査計画」は本市HPをご覧ください。
  - 2) 下記項目については、「水質基準項目」及び「水質管理目標設定項目」に設定されているため、「水質基準項目」にて検査結果を記述します。  
「カルシウム／マグネシウム等（硬度）」、「マンガン及びその化合物」、「蒸発残留物」、「濁度」、「pH値」、「アルミニウム及びその化合物」
  - 3) 「水質管理目標設定項目」である「商業類」及び「ペルフルオロオクタフルノン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタヘキサフルノン酸(PFOA)」は別途HPにまとめていますので、そちらをご覧ください。

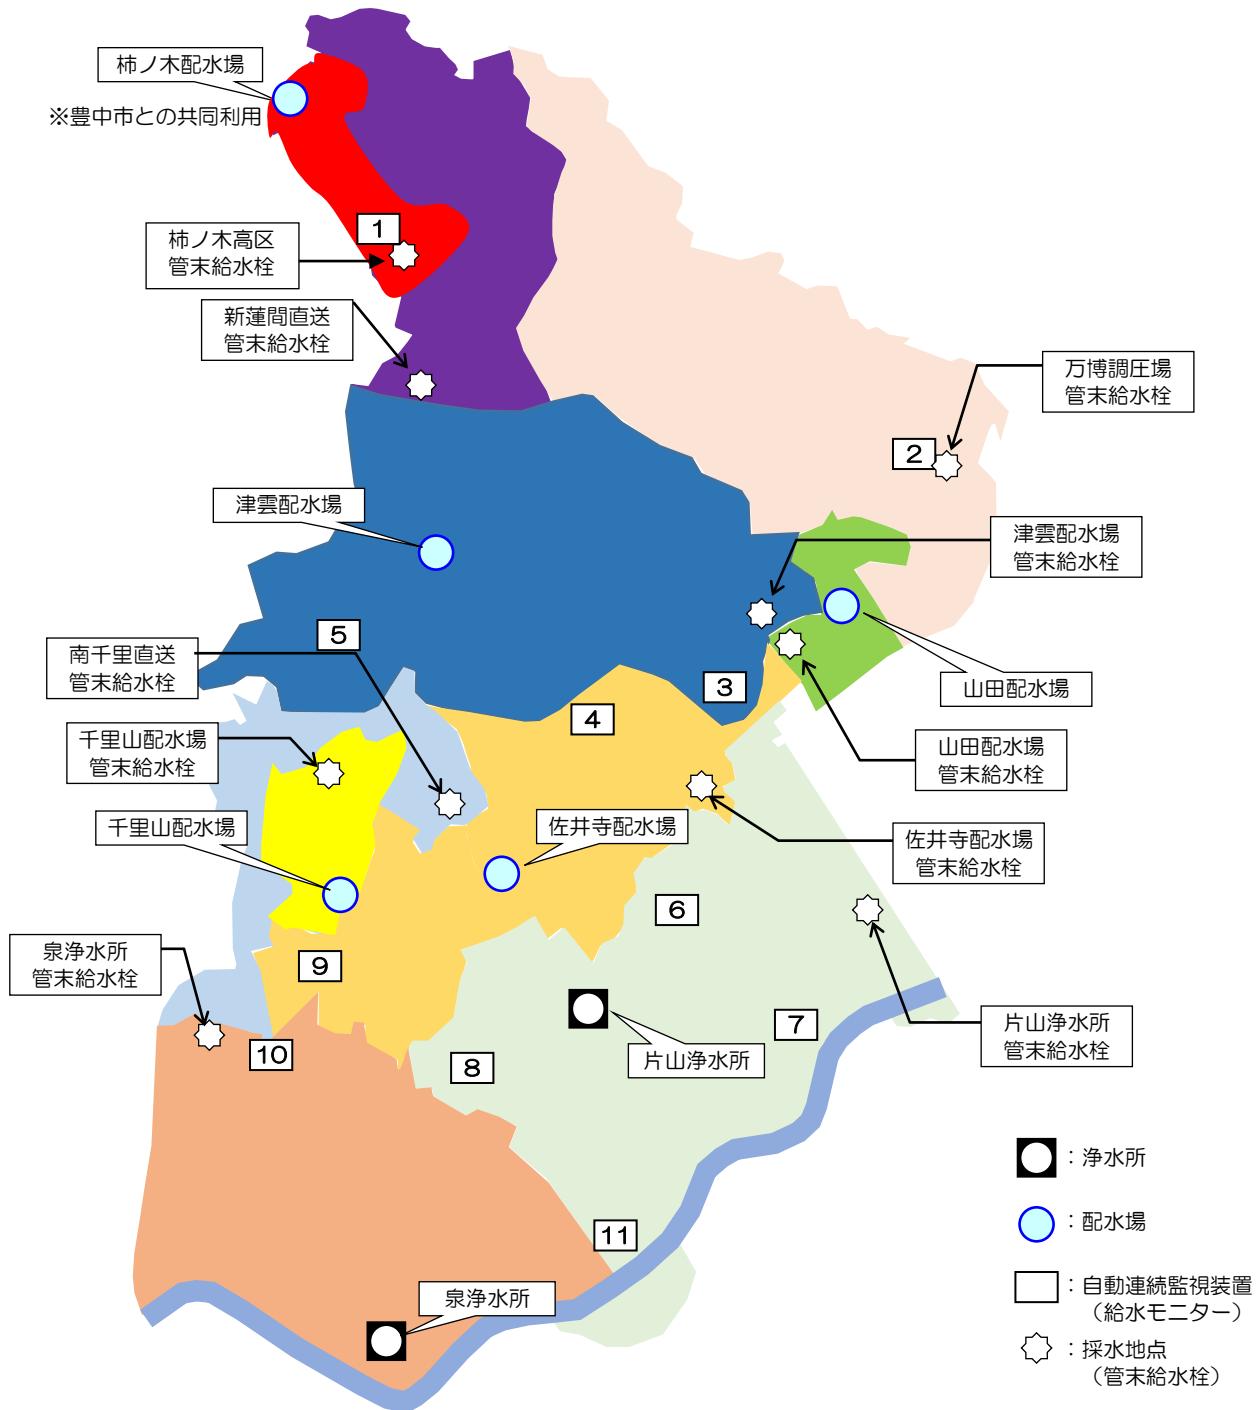


図 吹田市内水系区域及び配水場・管末給水栓（採水地点）自動連続監視装置（給水モニター）位置図

- |    |              |            |
|----|--------------|------------|
| 1  | 樟の木給水モニター    | 泉净水所配水区域   |
| 2  | 新芦屋給水モニター    | 片山净水所配水区域  |
| 3  | 山田西給水モニター    | 佐井寺配水場配水区域 |
| 4  | 佐竹台給水モニター    | 千里山配水場配水区域 |
| 5  | 桃山台小学校給水モニター | 津雲配水場配水区域  |
| 6  | 住友公園給水モニター   | 新蓮間直送配水区域  |
| 7  | 東小学校給水モニター   | 山田配水場配水区域  |
| 8  | 山手小学校給水モニター  | 万博調圧場配水区域  |
| 9  | 千三給水モニター     | 南千里直送配水区域  |
| 10 | 祝町公園給水モニター   | 柿ノ木高区配水区域  |
| 11 | 高浜給水モニター     |            |