

備考

- 1) 水質検査の項目及び地点、頻度は吹田市水道部「令和7年度(2025年度)水質検査計画」に基づいて実施します。「令和7年度(2025年度)水質検査計画」は本市HPをご覧ください。

2) 下記項目については、「水質基準項目」と「水質管理目標設定項目」に設定されているため、「水質基準項目」にて検査結果を記述します。

「カルシウム・マグネシウム等(硬度)」、「マンガン及びその化合物」、「堿化残留物質」、「濁度」、「pH値」、「アルミニウム及びその化合物」

3) 「水質管理目標設定項目」である「農薬類」及び「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」は別途HPにまとめていますので、そちらをご覧ください。

4) 12月4日に採水した片山淨水場未水及び佐井寺配水場管未水における四塩化炭素等の揮発性有機化合物に係る試験操作の一部に誤りが確認されたため、
12月10日に改めて採水した実施のうえ、四塩化炭素等の測定を行った。

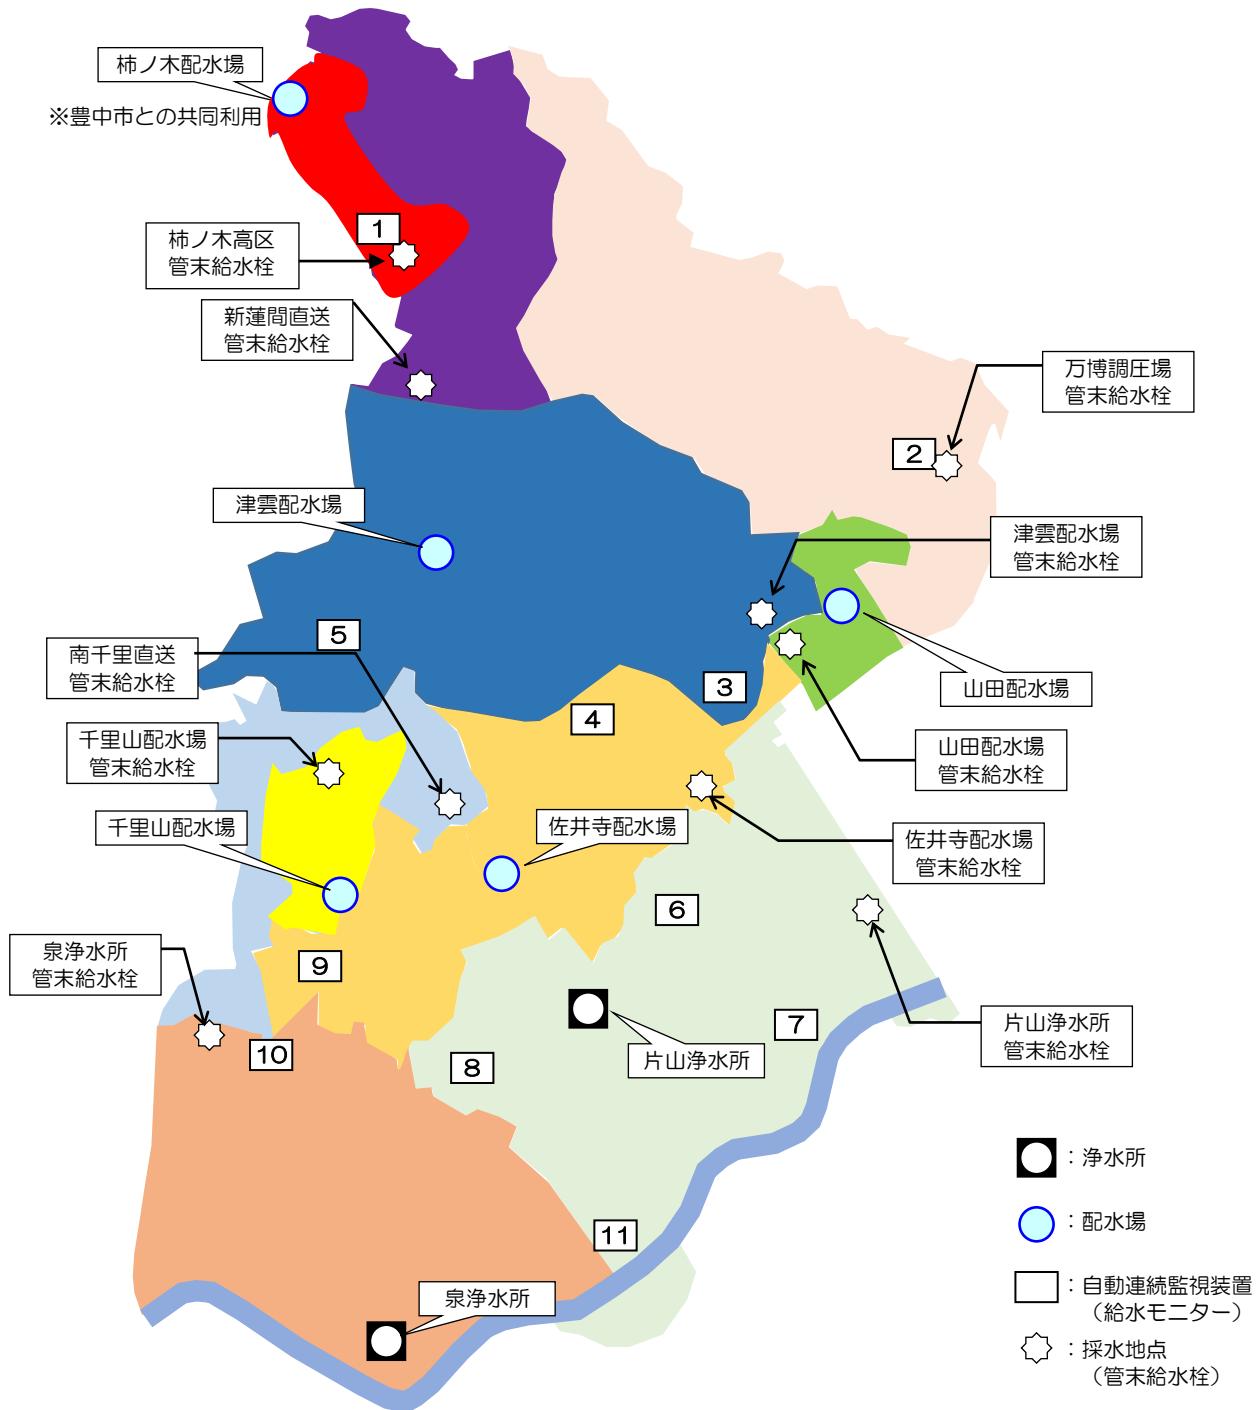


図 吹田市内水系区域及び配水場・管末給水栓（採水地点）自動連続監視装置（給水モニター）位置図

- | | | |
|----|--------------|------------|
| 1 | 樟の木給水モニター | 泉淨水所配水区域 |
| 2 | 新芦屋給水モニター | 片山淨水所配水区域 |
| 3 | 山田西給水モニター | 佐井寺配水場配水区域 |
| 4 | 佐竹台給水モニター | 千里山配水場配水区域 |
| 5 | 桃山台小学校給水モニター | 津雲配水場配水区域 |
| 6 | 住友公園給水モニター | 新蓮間直送配水区域 |
| 7 | 東小学校給水モニター | 山田配水場配水区域 |
| 8 | 山手小学校給水モニター | 万博調圧場配水区域 |
| 9 | 千三給水モニター | 南千里直送配水区域 |
| 10 | 祝町公園給水モニター | 柿ノ木高区配水区域 |
| 11 | 高浜給水モニター | |