

## 特記仕様書

工事名稱 吹田市立千里第三小学校 延内運動場建設工事

工事場所 吹田市立千里第三小学校

入事期間

建物概要

△般事項 本工事は木構造仕様書並びに吹田市建築規則成設備大通仕様書及び別紙A(外観面)、  
木製床板、排水通風衛生器具、消防設備等に記載するもので施工に当たる際の指針として  
優秀な技術と以て完全に施工する。

又、看工時大工施工、竣工時に施工圖と提出し検査の試験とされるものとする。

且ち本特記仕様書に明記ならざりて工事実施に施工上当然必要と思われるものは、林屋が指示  
以後の要請に依拠する。

工事種別

△不動火設備工事

△衛生器具設備工事

△廃火設備工事

△給水設備工事 本工事は図示の如く壁設給水方式で40%より延長、各所要個所へ給水する  
設備と施工する。既設路筋右は遠ざかに休憩の立合にて、10%の水圧試験  
を行つ。見度、被覆に当て、既設取合を十分調査後行う所とする。

使用材料 給水用硬質塩化ビニル管 ハリツ、配管栓等は45%の塗装仕様

△排水通風設備工事 本工事は図示の如く污水管、排水水官の分流水と軸流式とし、污水管は既設  
污水井接続する。排水水官は建築工事測溝までとし、雨水管は立管以降水栓口に接  
続する旨に要領で施工する。

使用材料 污水管、排水水官、近気道、雨水管、△般用硬質塩化ビニル管

△衛生器具設備工事 本工事は図示の如く衛生器具、附属金具の取付と行うもので、A)木造にて  
強固に取付けるものとする。

既不記名は便器、洗面機器、面鏡と使用している。

△道交設備工事 本工事は岡方の如く現設物、追加管、排水、50%にて全般し既設管路等へ  
送水する配管と施工する。既設終了後遠ざかに休憩の立合にて、10%の水圧試験  
を行つ事。見度施工に当て、既設取合を十分調査後行う所とする。

使用材料 水道用黒鉛管及鉛管

指定材料外 亞鉛酸銅管、日本鋼管、住友銅管、新日本毛鐵

硬質塩化ビニル管、排水化粧、大保田鉄工、三菱樹脂


ハーブ、東洋ハーブ、北洋ハーブ

合益鉛管、万次鉛管、日本鉛管、又同社

エバナロウ管、帝国レム、日本ニス、羽田野レム

衛生器具、東陶機器

消火栓箱、五光塗装製作所、塙中塗装製作所

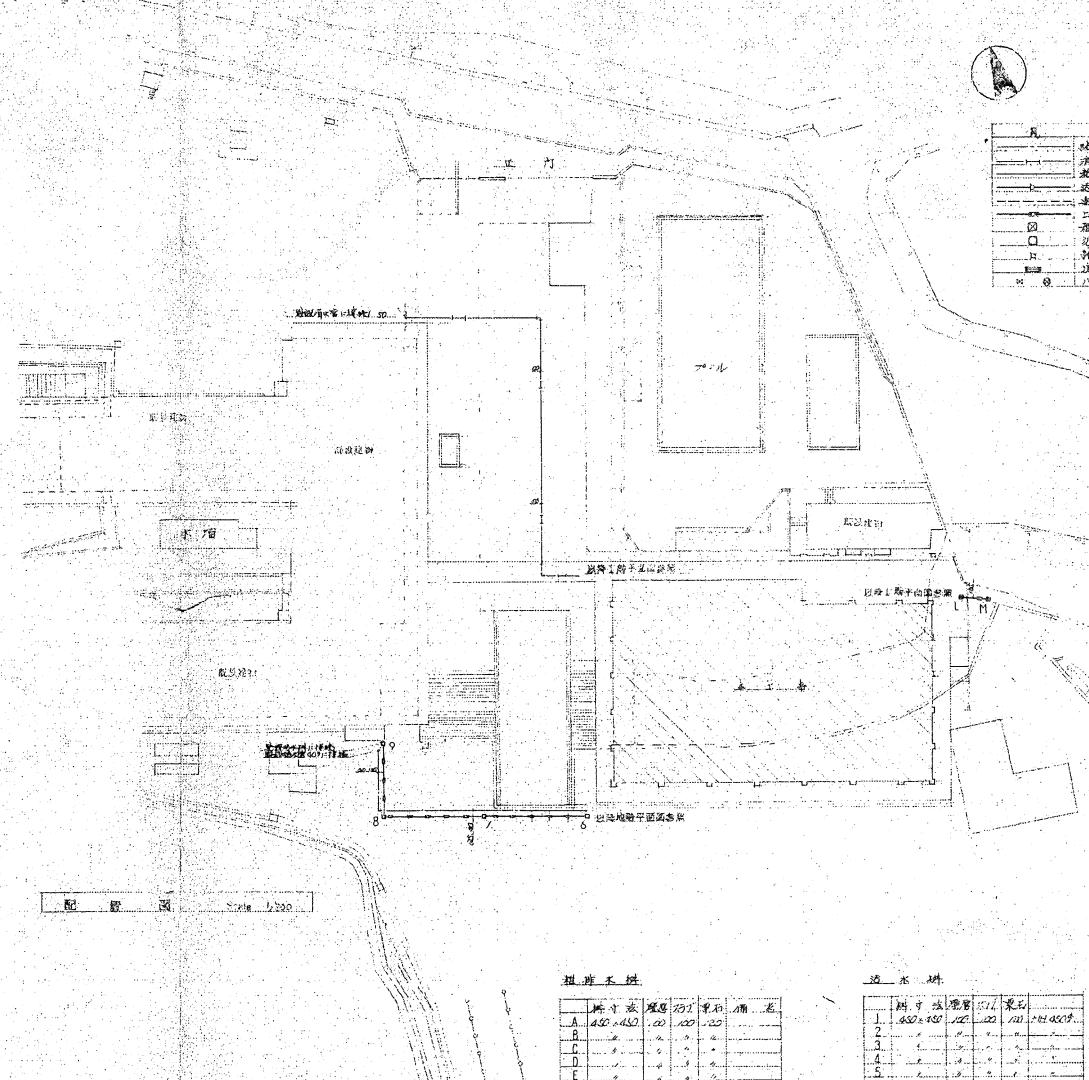


柱子	壁厚	柱子	壁厚	柱子	壁厚
A	400×400	B	400×400	C	400×400
D	"	E	"	F	"
G	"	H	"	I	"
J	"	K	"	L	"
M	"	N	"	O	"


柱子	壁厚	柱子	壁厚	柱子	壁厚
1	400×400	2	400×400	3	400×400
4	"	5	"	6	"
7	"	8	"	9	"
10	"	11	"	12	"
13	"	14	"	15	"

吹田市立千里第三小学校  
屋内運動場建設工事

1/300

4001  
給排水衛生設備

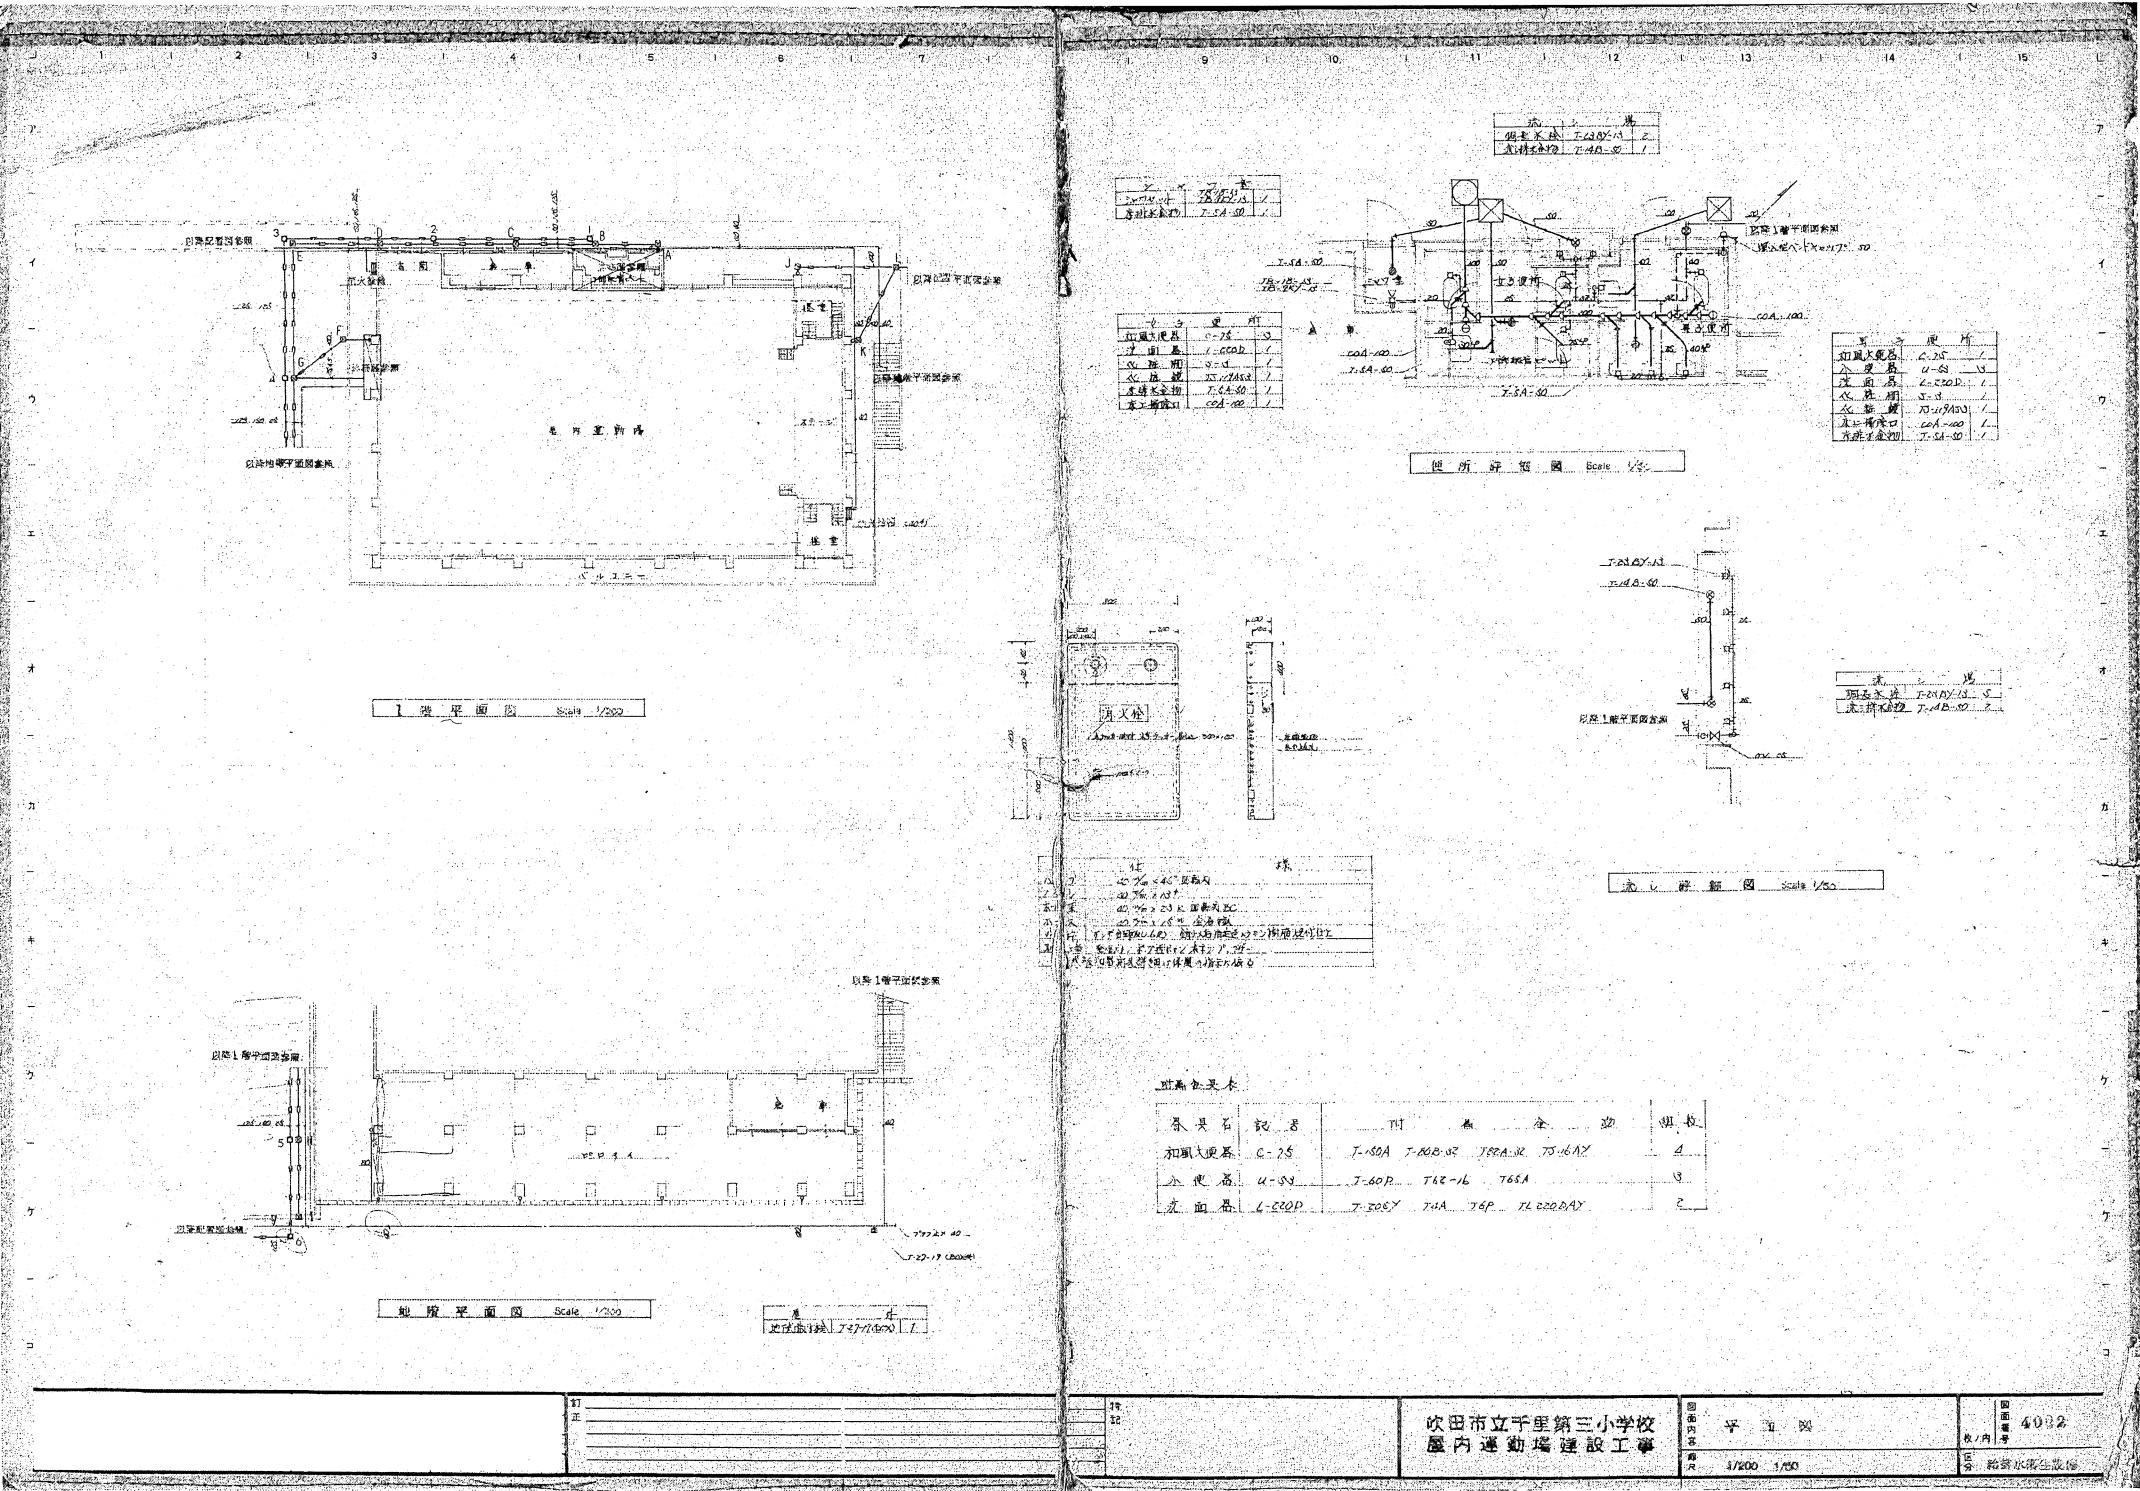

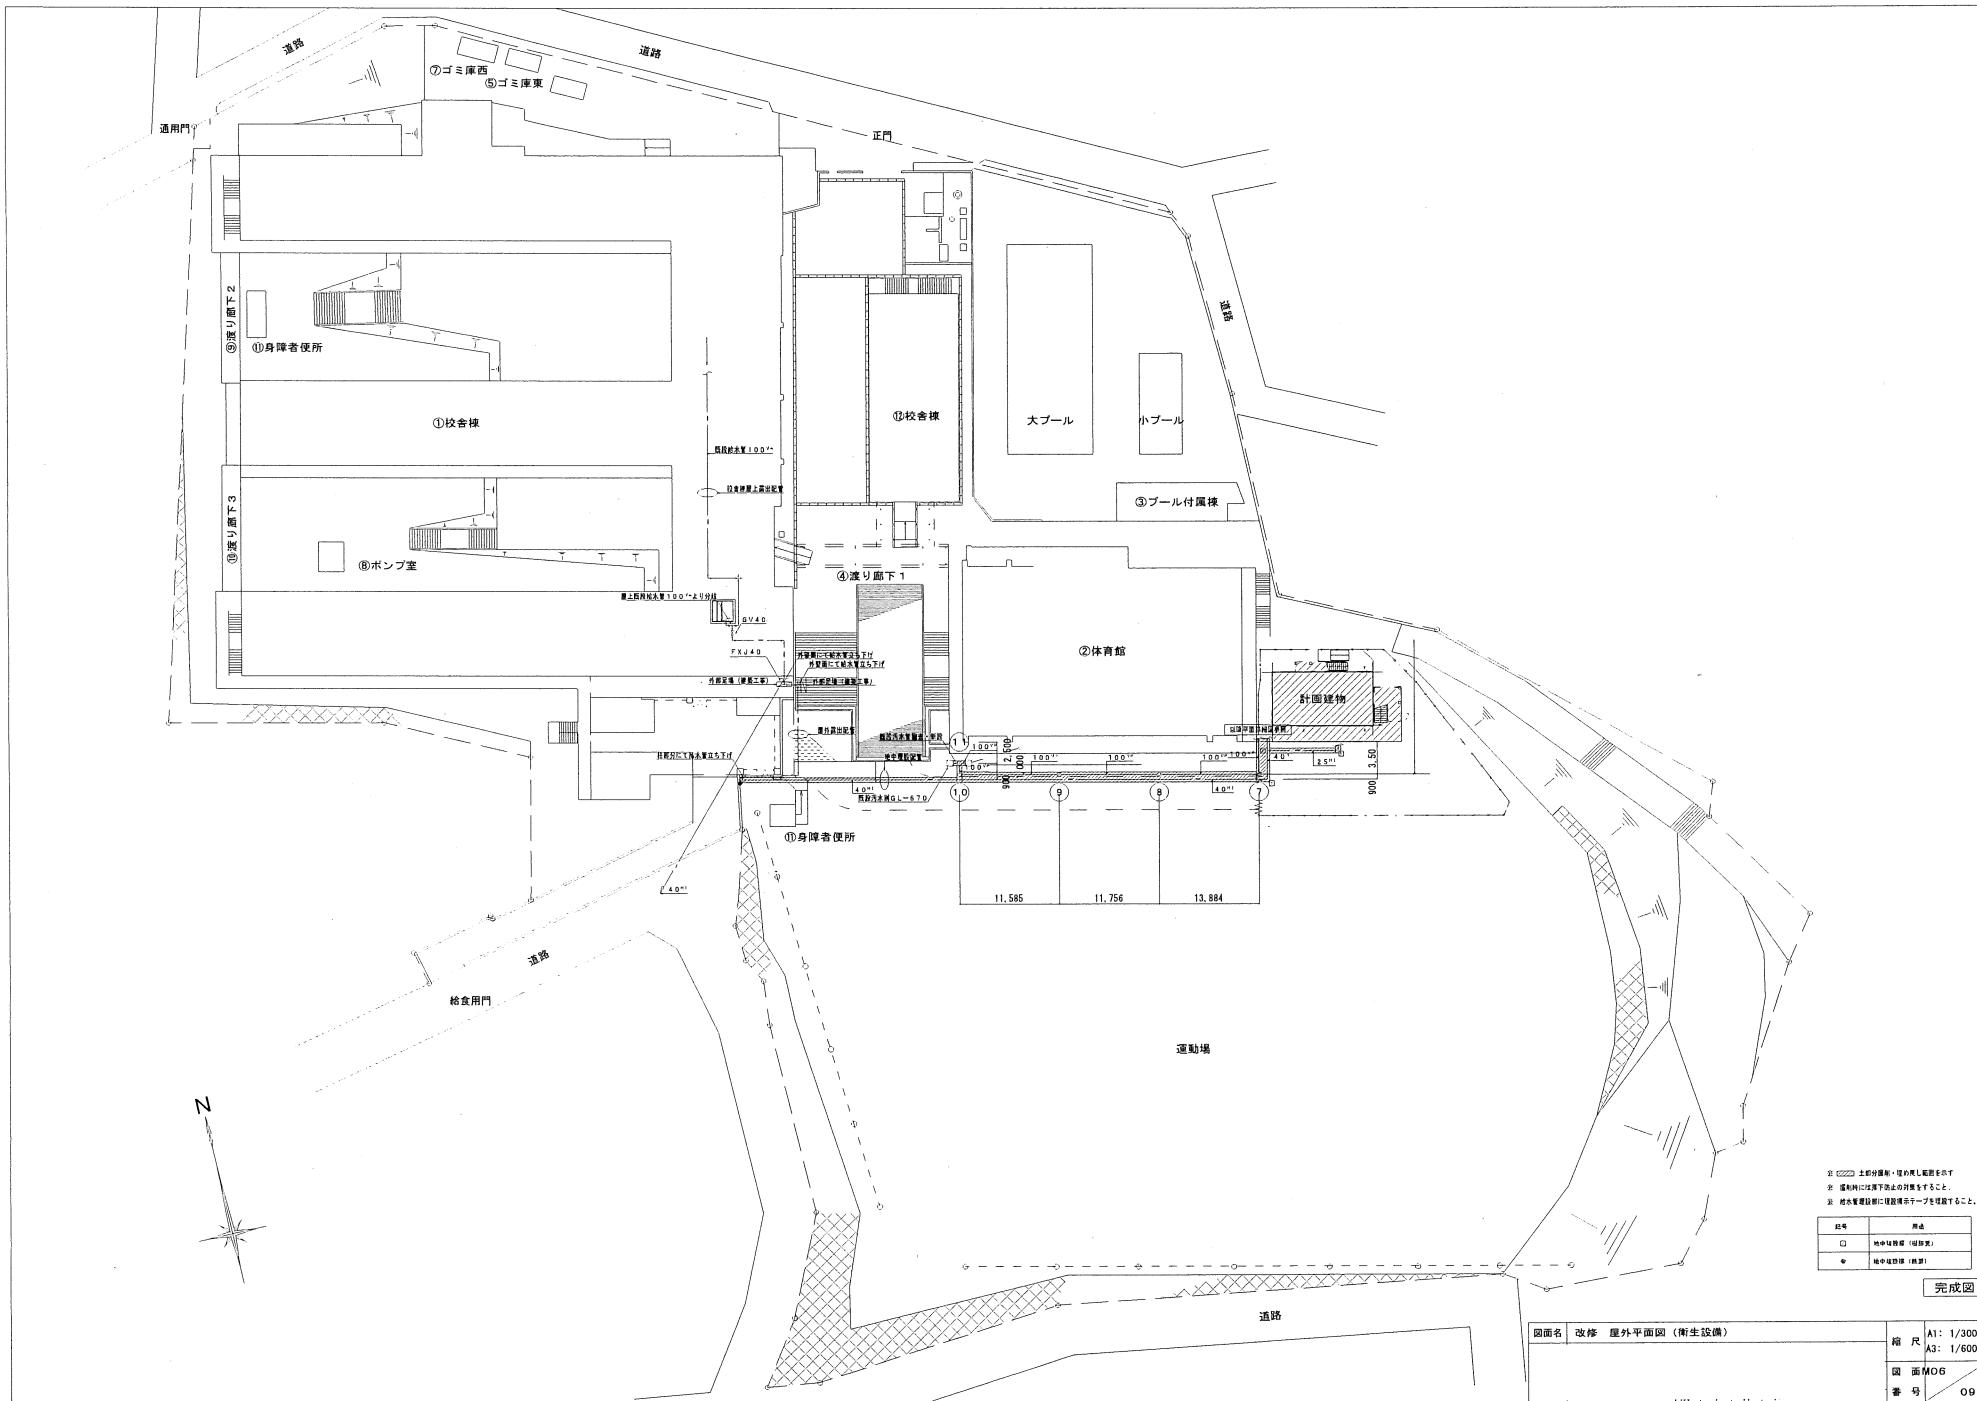

◎ 2022 上部付箇所・壁内側し配置を示す  
◎ 建物内に付箇所の付箇所を示すこと。  
◎ 建物内付箇所に付箇所を示すことを。

記号	意味
□	地中付箇所 (地盤付)
●	地中付箇所 (地盤付)

完成図

図面名 改修 屋外平面図(衛生設備)

縮尺 A1: 1/300  
A3: 1/600

図面NO6  
書名 09