
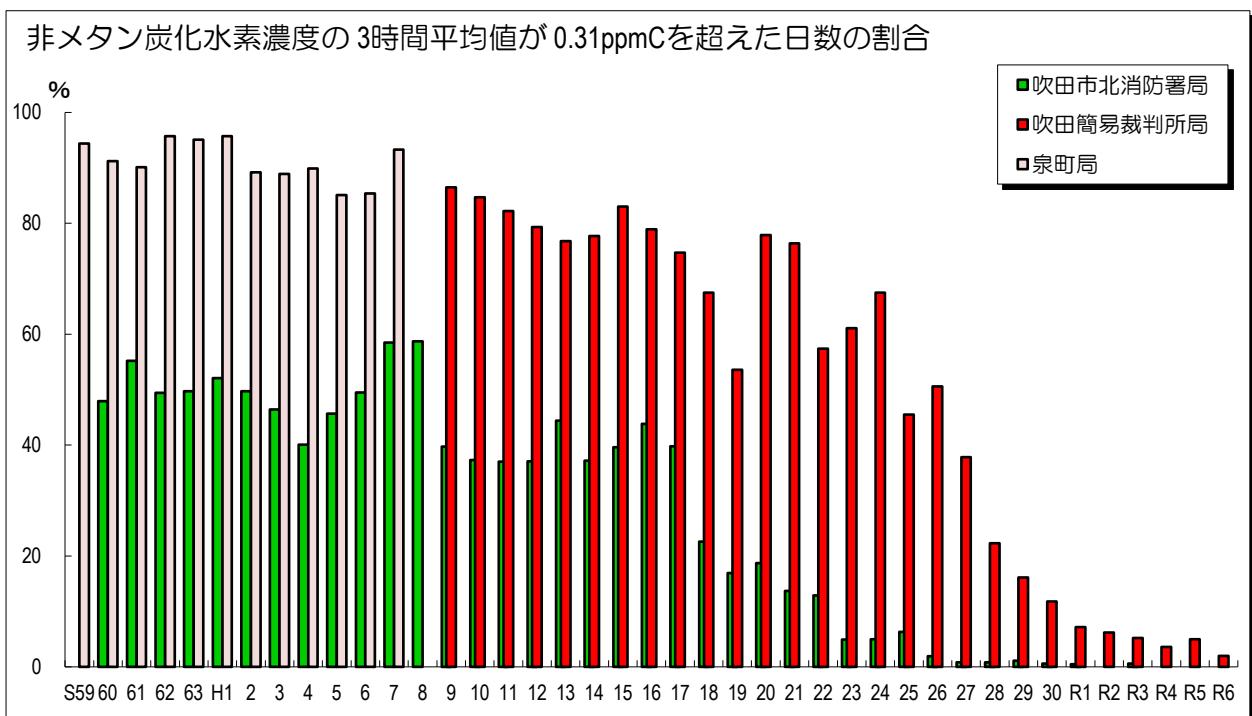


非メタン炭化水素

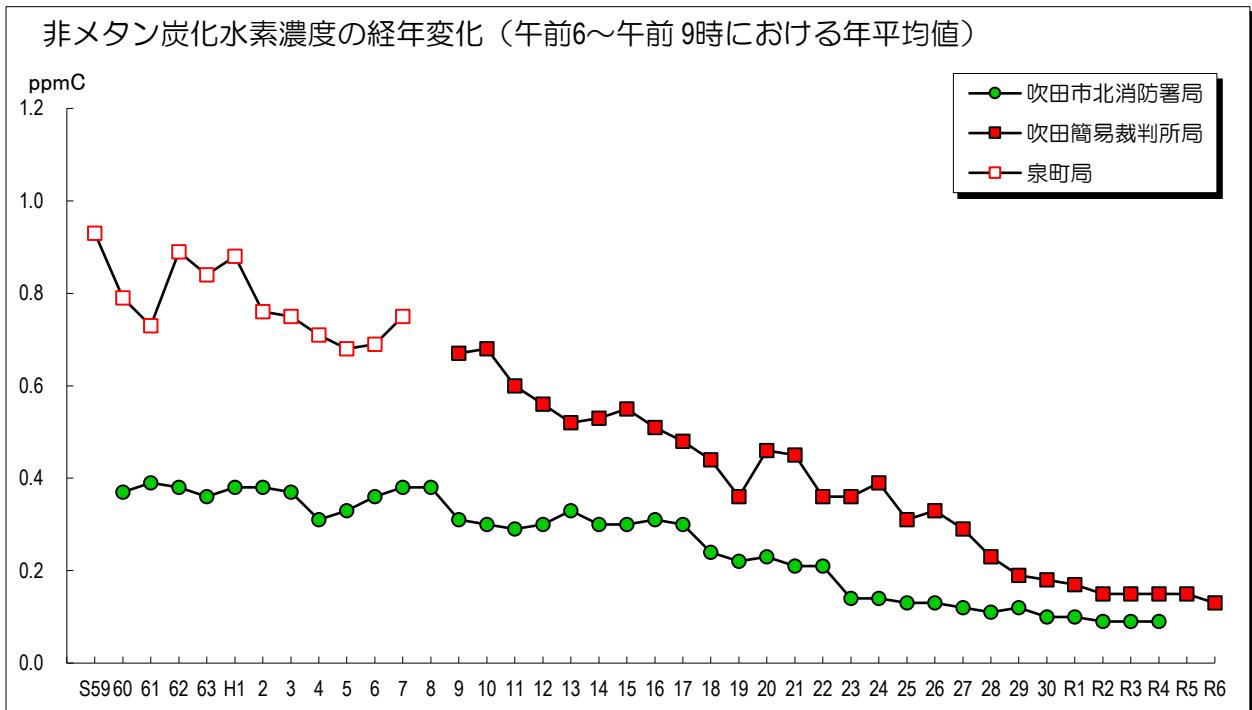

令和6年度（2024年度）非メタン炭化水素濃度の測定結果

| 測定局 | 年度 | 測定時間 | 年平均値 | 6~9時における年平均値 | 6~9時測定日数 | 6~9時3時間平均値 | 6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合 | | 6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合 | | |
|----------|-----|-------|------|--------------|----------|------------|--------------------------------|----|--------------------------------|----|-----|
| | | | | 最高値 | | 最低値 | 日数 | 割合 | 日数 | 割合 | |
| | | 時間 | ppmC | ppmC | 日 | ppmC | ppmC | 日 | % | 日 | % |
| 吹田市北消防署局 | 令和2 | 8,589 | 0.08 | 0.09 | 362 | 0.29 | 0.02 | 12 | 3.3 | 0 | 0.0 |
| | 3 | 8,602 | 0.08 | 0.09 | 363 | 0.44 | 0.01 | 13 | 3.6 | 2 | 0.6 |
| | 4 | 8,594 | 0.08 | 0.09 | 362 | 0.30 | 0.01 | 6 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| | 5 | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 吹田簡易裁判所局 | 令和2 | 8,420 | 0.13 | 0.15 | 355 | 0.57 | 0.03 | 75 | 21.1 | 22 | 6.2 |
| | 3 | 8,591 | 0.13 | 0.15 | 363 | 0.54 | 0.03 | 73 | 20.1 | 19 | 5.2 |
| | 4 | 8,580 | 0.13 | 0.15 | 363 | 0.44 | 0.03 | 83 | 22.9 | 13 | 3.6 |
| | 5 | 8,602 | 0.13 | 0.15 | 363 | 0.69 | 0.03 | 79 | 21.8 | 18 | 5.0 |
| | 6 | 8,300 | 0.11 | 0.13 | 350 | 0.49 | 0.03 | 37 | 10.6 | 7 | 2.0 |
| | | | | | | | | | | | |

（注）指針値 非メタン炭化水素濃度の午前6時～9時までの3時間平均値が、0.20ppmC～0.31ppmCの範囲内または、それ以下であること。

但し、3時間のうち1時間でも欠測があると、評価の対象としない。

※ 吹田市北消防署局は令和5年4月から休止中。

令和6年度（2024年度）非メタン炭化水素濃度の月別変化

| 測定局 | 項目 | 令和6年 | | | | | | | | | | 令和7年 | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 | | |
| 吹田 簡易裁判所局 | 測定時間 | 時間 | 712 | 735 | 711 | 732 | 733 | 430 | 735 | 710 | 733 | 735 | 600 | 734 | 8300 | |
| | 平均値 | ppmC | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| | 6~9時における平均値 | ppmC | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | |
| | 6~9時測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 18 | 31 | 30 | 31 | 31 | 25 | 31 | 350 | |
| | 6~9時 3時間平均値 | 最高値 | ppmC | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.49 | 0.49 |
| | | 最低値 | ppmC | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| | 6~9時 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合 | 日 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 37 | |
| | | % | 10.0 | 6.5 | 0.0 | 9.7 | 3.2 | 11.1 | 3.2 | 13.3 | 29.0 | 12.9 | 12.0 | 16.1 | 10.6 | |
| | 6~9時 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 9.7 | 0 | 4.0 | 6.5 | 2.0 | |